

令和 6 年度		審 査	
阿 賀 町 指 定 ご み 袋 購 入		設 計	
番 号		納入場所	
R6阿町ご消第 1 号		新潟県東蒲原郡阿賀町 払川 地内	
実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	円		
契 約 額			
(内消費税額)	( 円 )	( 円 )	
納入日数・納入期限	納入日数 日間 又は納入期限 令和 6 年 9 月 30 日	日間(付与日数 日間 ) 納入期限 令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定ごみ袋 大(横650×縦800) 600箱 (300,000枚)</li> <li>指定ごみ袋 中(横470×縦800) 700箱 (350,000枚)</li> <li>指定ごみ袋 小(横300×縦600) 500箱 (250,000枚)</li> </ul> 別紙仕様書及び図面のとおり	変 更  設計概要	
			阿 賀 町

阿賀町指定ごみ袋購入 設計書 (内訳書)

袋の種類	包み数 ①		単位	単価 (税抜)②	税抜合計 ①×②	備考
	数量					
大袋 (横650mm×縦800mm)	数量	300,000	枚			600箱
	製版代	1	式			
	抜き型代	1	式			
	小計					
中袋 (横470mm×縦800mm)	数量	350,000	枚			700箱
	製版代	1	式			
	抜き型代	1	式			
	小計					
小袋 (横300mm×縦600mm)	数量	250,000	枚			500箱
	製版代	1	式			
	抜き型代	1	式			
	小計					
計						1万円未満切捨て
				消費税相当額		
				合計		

# 令和 6 年度 阿賀町指定ごみ袋購入 仕様書

阿賀町指定ごみ袋（以下「指定ごみ袋」とする。）の納入に関しては、本仕様書によるものとする。

## I 規格・品質等

1. 指定ごみ袋は、国産、外国産を問わない。
2. 指定ごみ袋は、次の規格を満たすものとする。
  - 1) 材質：高密度ポリエチレン（HD-LLPE）**※炭酸カルシウムを混入しないこと。**
  - 2) 色：白色半透明
  - 3) フォント：明朝体
  - 4) 印字色：赤色 **※水性塗料は不可とする。**
  - 5) サイズ等

呼称 (種別)	サイズ等			備 考
	横	縦	厚さ	
大袋	650mm	800mm	0.03mm	<del>協マチ・手提げ付きとする</del>
中袋	470mm	800mm		
小袋	300mm	600mm		

※ 詳細は、別紙1「寸法図」を参照のこと。

- 6) デザイン：別紙2「デザインイメージ」を参照のこと。
- 7) 段ボール代及び段ボール製版代は、全て各ごみ袋製造費の中に含まれることとする。

II 納入先 阿賀町クリーンセンター（東蒲原郡阿賀町払川1991番地）

III 納 期 令和 6 年 9 月 3 0 日（月）

## IV 納入数量・納入方法等

### 1. 納入数量及び納入場所

呼称 (種別)	納入数量		納入場所	荷積方法	備 考
	箱	枚			
大袋	600	300,000	休憩室 & 灰貯蔵所	野積み、パレット積	※4
中袋	700	350,000			※1、※2
小袋	500	250,000			

※1 パレットは、場内にあるものを使用すること。

※2 荷崩れ防止の措置として、1パレットごとにラップ処理（厚さ18ミクロン・幅500mm以上）すること。

※3 納入場所は、添付する「位置図及び参考図1」を参照のこと。

※4 休憩室へは、大袋、中袋、小袋の順に納入し、スペースの都合から休憩室に収めきれないものについては、灰貯蔵所へ納入するものとする。この場合においては、荷積をパレット積にするものとし、※1及び※2の条件を適用する。

### 2. 納入方法等

- 1) 納入は箱単位とし、梱包には、段ボール箱を用いること。
- 2) 段ボール箱へは、**1箱あたり500枚【10包（1包あたり50枚）入り】**を梱包すること。
- 3) 段ボール箱へは、箱の表面に「阿賀町」「呼称」「梱包数」等を印刷又はシールの貼付により表示すること。
- 4) 納入方法は、一括・分割を問わないが、受注者は、事前に指定ごみ袋の納入計画を定め、発注者（監督員）と協議し決定するものとする。
- 5) 納入に関しては、人員数、搬入方法は指定しない。
- 6) 納入に関する一切の費用は、受注者の負担とする。

### 3. 検収等


- 1) 受注者は、事前にサンプルを提示し、発注者（監督員）の承認を得るものとする。
- 2) 納入された指定ごみ袋は、発注者と受注者双方の立会いのもと検収するものとする。
- 3) 破損等、不良品が大量に確認されたときは、発注者は、受注者に対し、当該指定ごみ袋の再納品を命じることができるものとする。

## V その他

この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。


別紙1 寸法図

寸法は、それぞれに表示する寸法とする。ただし±5mm程度は規格値内とみなす。  
 厚さは、いずれの種別の袋も、0.03mmとする。

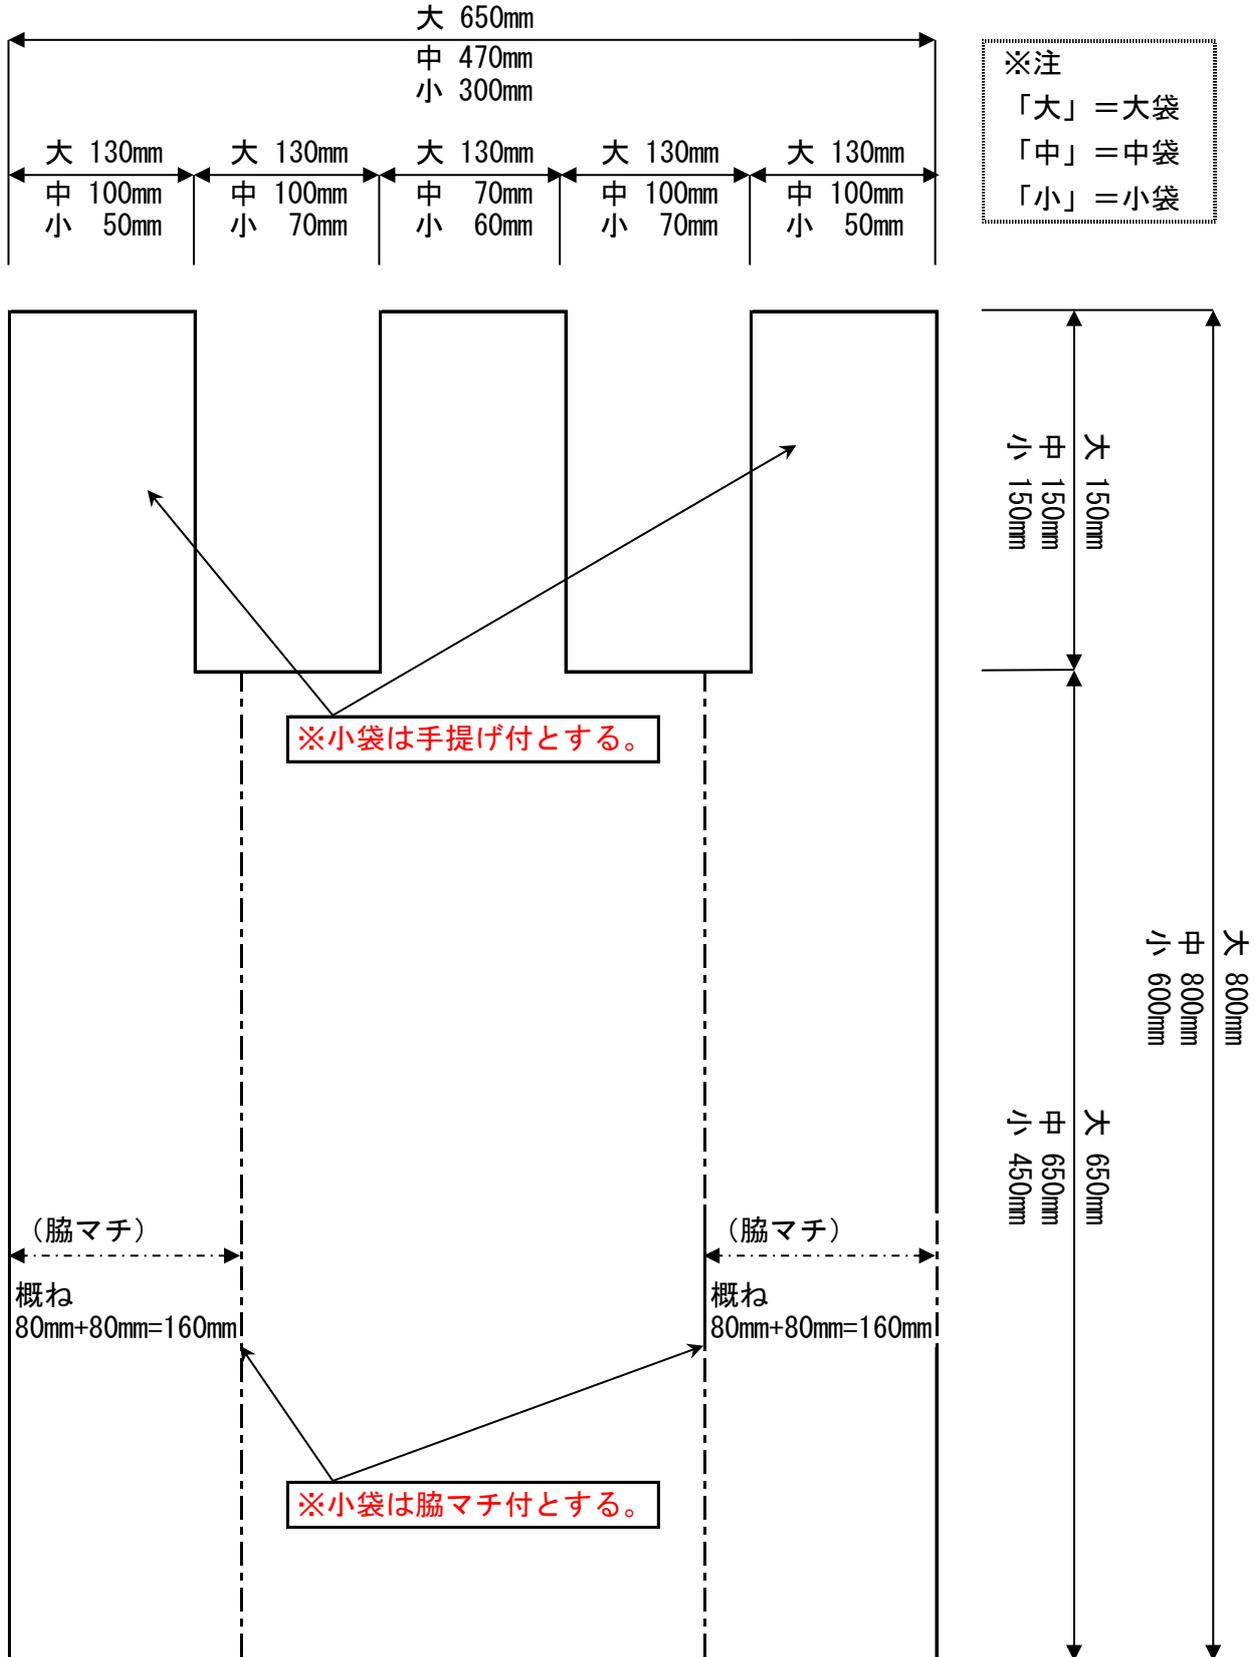

別紙 1 - 2 小袋マチ寸法図


寸法は、それぞれに表示する寸法とする。ただし±5mm程度は規格値内とみなす。  
厚さは、いずれの種別の袋も、0.03mmとする。

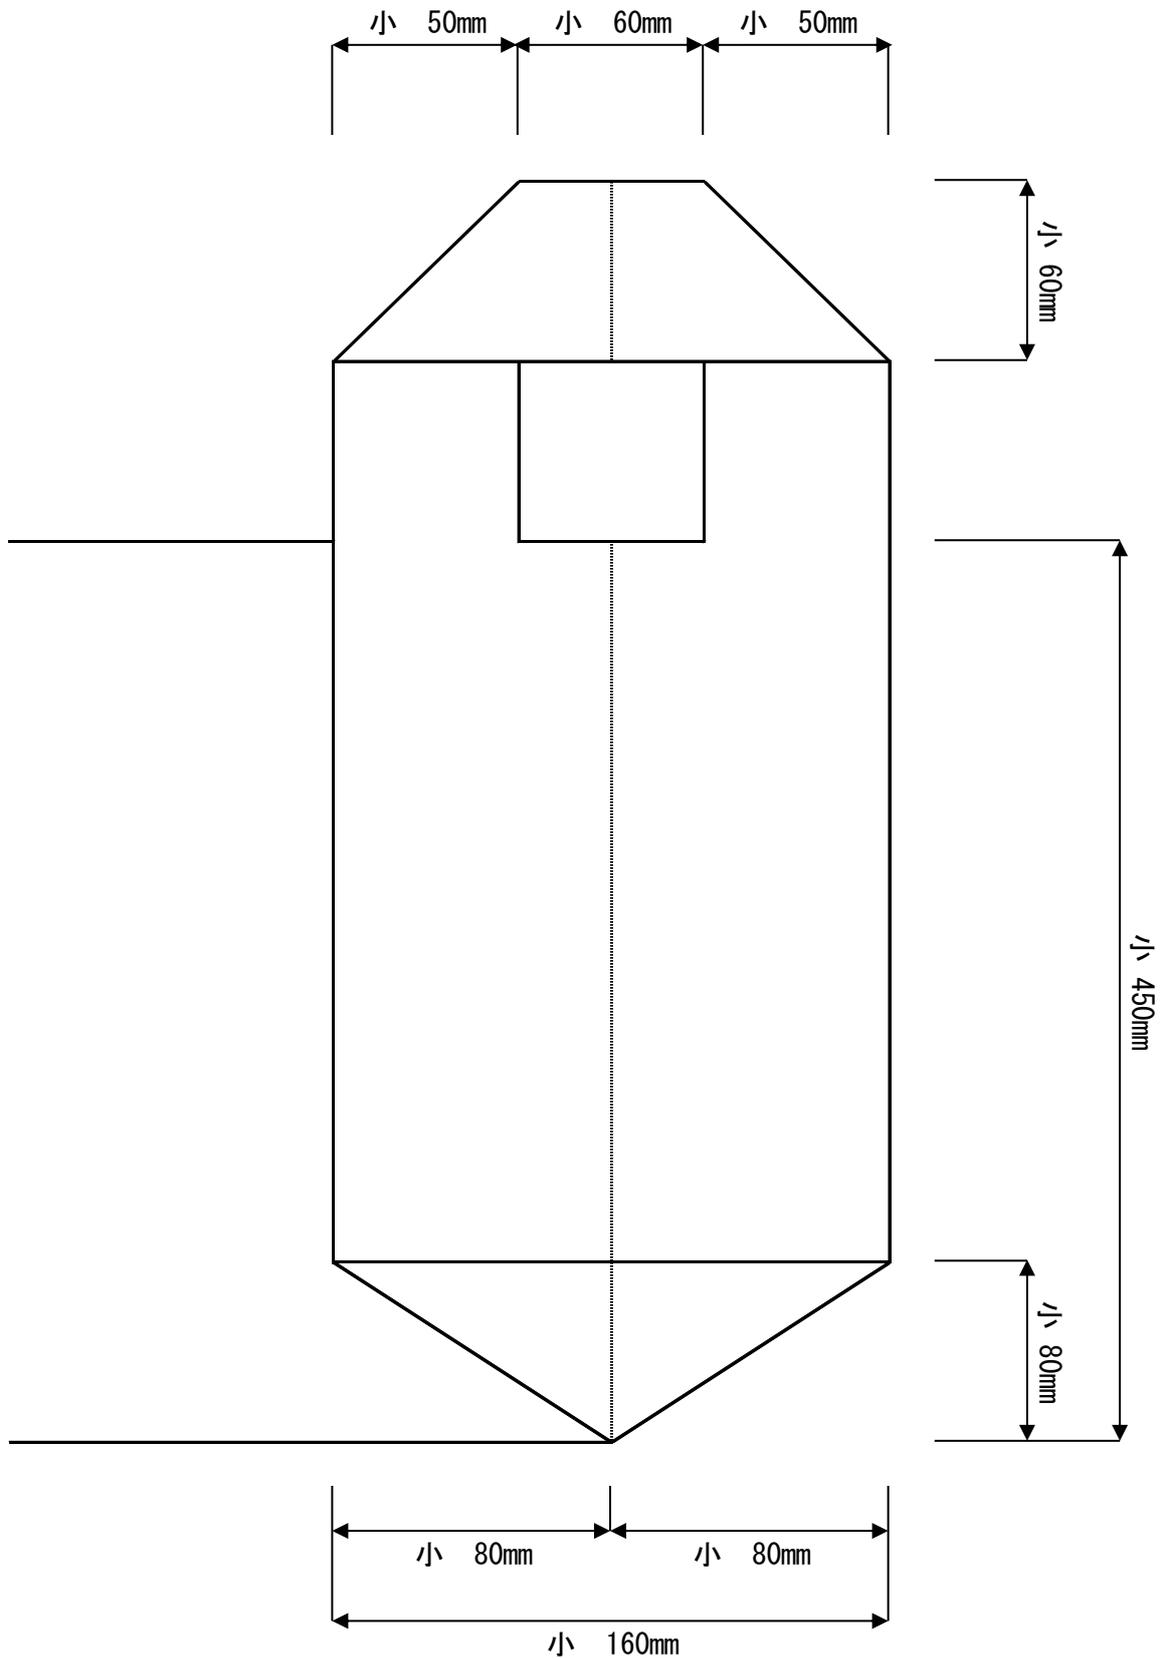

別紙2 デザインイメージ

袋の色は白色半透明、印字色は赤色、文字のフォントは明朝体とし、バランスのとれたレイアウトとする。

記載事項は、下図のとおりとし、袋の表面右下部に種別を示す表示を印刷する。

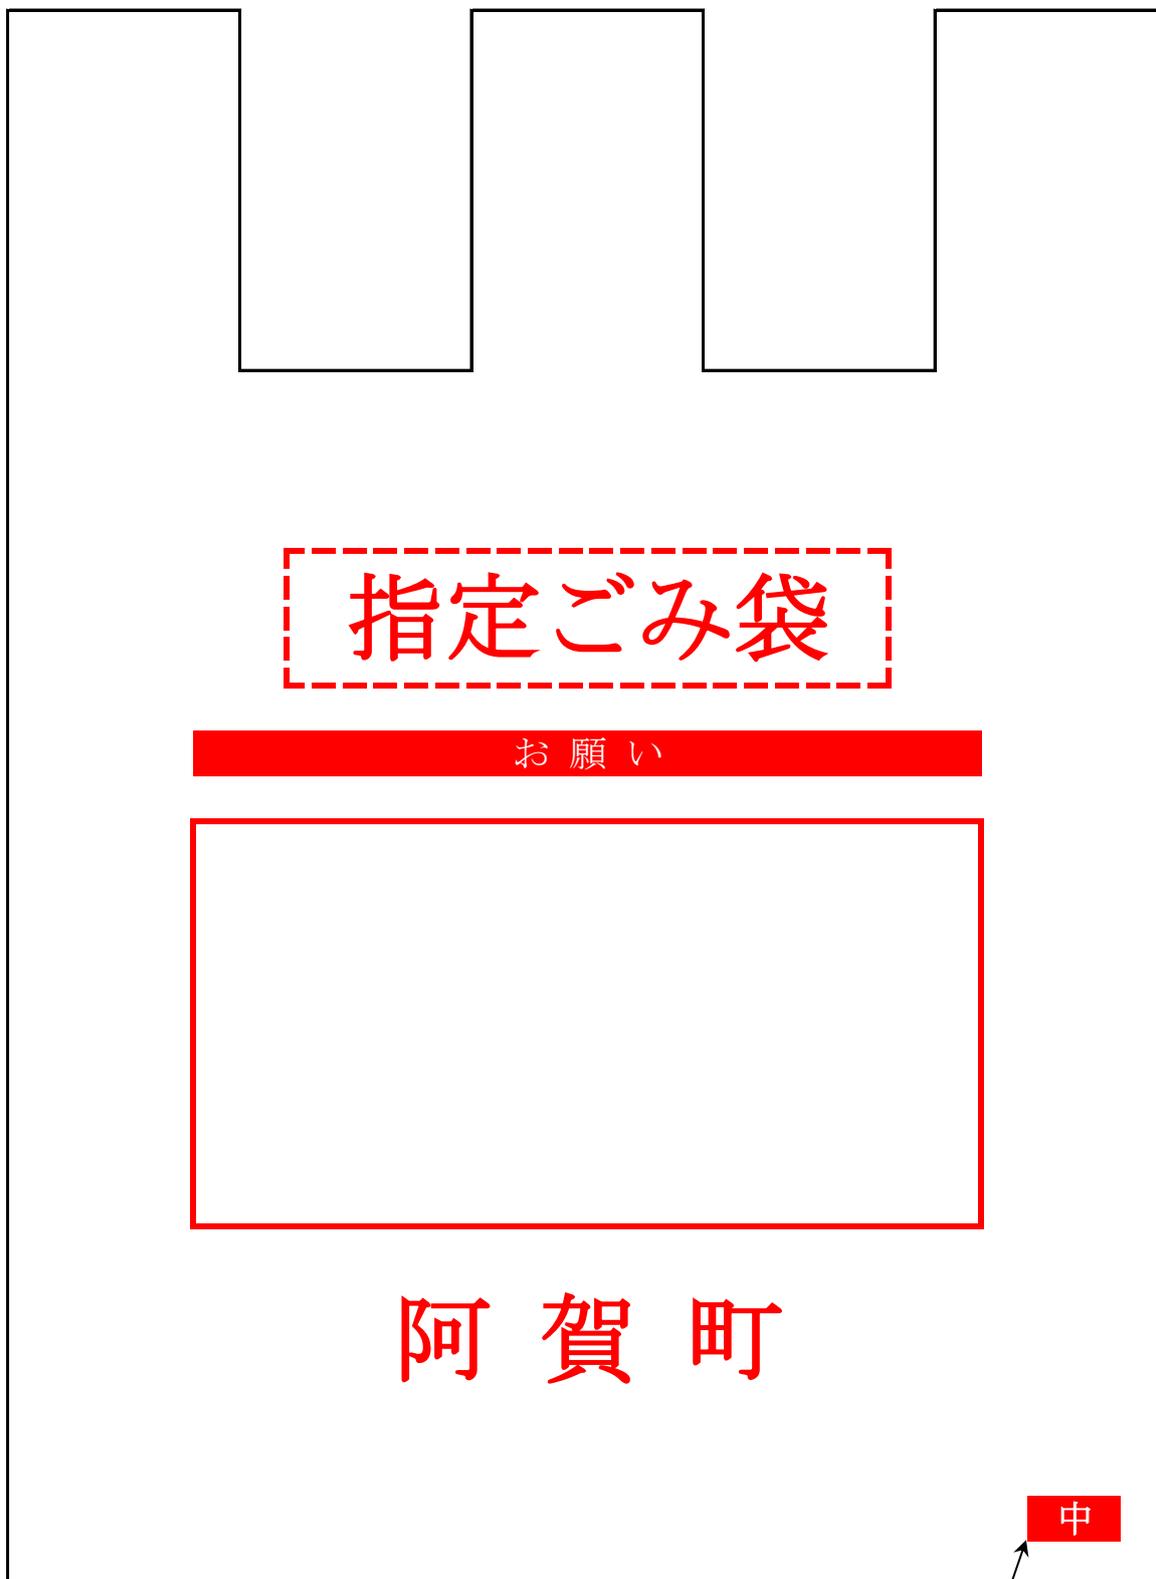

※袋の種別に応じ、大・中・小を表示する。

現在、阿賀町において運用している指定ごみ袋（中袋）及び梱包された段ボール箱を次のように提示するので、参考とすること。


梱包用段ボール箱には、内袋（包）を10包梱包すること。



指定ごみ袋（中袋）

内袋（包）は、指定ごみ袋50枚を1セットとすること。

参考図1 阿賀町クリーンセンター全体は位置図

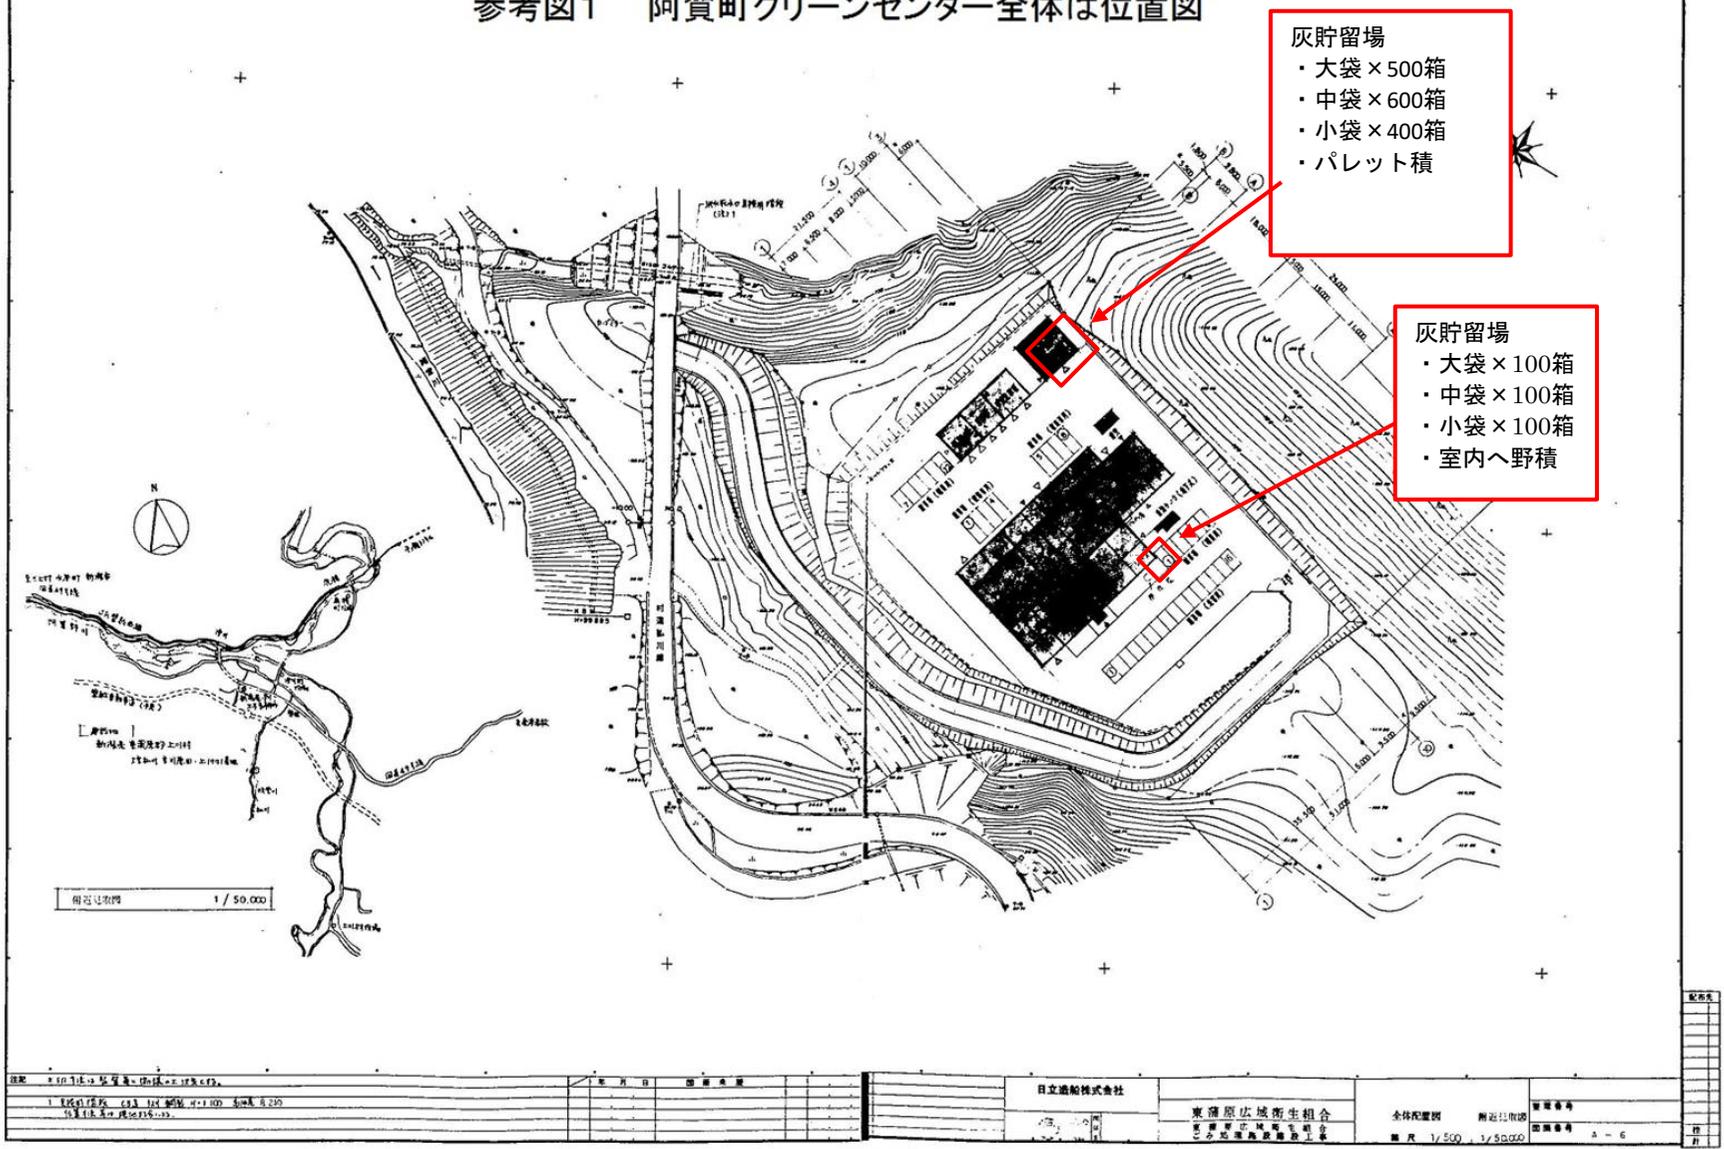

図名 阿賀町クリーンセンター全体位置図 1/50,000 縮尺 1/50,000 縮尺 1/50,000 縮尺 1/50,000		日立造船株式会社 東海原広域衛生組合 東海原広域衛生組合 ごみ処理施設建設工事	全体配置図 縮尺 1/500 縮尺 1/50,000	図面番号 図面番号 A-6
--	--	--	----------------------------------	---------------------

# 位置図

