



# 阿賀町水道施設維持管理委託標準仕様書

## 1 一般事項

(総則)

第1条 委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は、この標準仕様書に定めるもののほか、特記仕様書に基づき、業務を履行しなければならない。

(目的)

第2条 本仕様書は、甲が発注する取水施設、浄水地施設、配水池施設、受水槽施設等（以下「水道施設等」という。）の保守点検業務及び維持管理業務等に適用するものであり、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行を図るために定めるものである。ただし、特に定める事項については、特記仕様書によるものとする。

(業務範囲)

第3条 本委託業務は、水道施設等の設備機器の保守点検・維持管理を行うことを業務範囲とする。詳細については、特記仕様書による。

(対象施設)

第4条 業務の対象施設は、特記仕様書による。

(業務期間)

第5条 本委託業務の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

ただし、テロ及び天災事変等の事故及び重故障等、予測し得ない事象が起り、緊急回避として設備停止に至った場合等については、別途協議する。

(法令の遵守)

第6条 業務の履行にあたり、水道法のほか労働関連法令、その他関係法令を遵守しなければならない。

(提出書類)

第7条 業務を履行するにあたり、提出する書類は以下のとおりとする。

(1) 契約締結後、業務開始前までに速やかに提出する書類

- ・業務着手届
- ・業務計画書（業務概要、業務分担、業務工程等）
- ・総括責任者選任届（経歴書、資格証明書を含む。）
- ・業務従事者一覧表（毎日水質検査業務点検箇所及び点検員報告書も含む）

(2) 定期報告書類

- ・業務報告書（日常点検・定期点検・配水池点検・維持管理業務記録簿、毎日水質検査業務報告書）
- ・保守点検予定表（定期点検用）

(3) 業務完了後速やかに提出する書類

- ・業務報告書（履行届）

(4) 随時提出する書類

- ・事故・故障等報告書
- ・打合せ議事録
- ・設定値変更報告書

・その他 甲が指示する書類

(業務計画書)

第8条 乙は、業務計画を策定し提出すること。なお、業務計画書には、次の事項について記載しなければならない。

- (1) 業務概要に関すること  
業務方針並びに業務の概要
- (2) 業務分担に関すること  
業務分担表、緊急時の体制及び連絡体制
- (3) 業務工程に関すること  
年間業務工程表、労務計画表
- (4) その他必要事項

(業務従事者の要件)

第9条 業務の履行にあたり、水道施設等の保守点検及び維持管理に精通した者を配置しなければならない。なお、総括責任者及び業務従事者は、特記仕様書に定める資格等を有することとする。

(総括責任者の選任及び職務)

第10条 乙は、総括責任者を定め、氏名その他の必要事項を書面にて甲に届出することとし、総括責任者を変更したときも同様とすること。

総括責任者は、現場の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めること。

総括責任者は、契約書、仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、監督職員と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。

総括責任者は、設備及び管理状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努めること。

## 2 施設全般

(施設の一般管理)

第11条 施設及びその周辺は常に清掃を心がけ、不要な物品等を整理・整頓しなければならない。また、業務従事者の安全衛生を確保するため、必要に応じて施設に安全衛生対策を施さなければならない。

(施設の利用)

第12条 乙は、甲の許可を受け甲の水道施設等の一部を使用することができる。この場合において乙は、善良なる管理者の注意をもって維持管理を行わなければならない。

水道施設等の使用期間中、乙の原因により汚損などがあった場合は、乙の負担により原状回復しなければならない。

業務に直接係わる水道施設等の使用に伴う電気、ガス、水道等は供与するものとするが、その使用にあたっては節約に努めなければならない。

(貸与品)

第13条 業務期間中、業務を遂行するうえで必要となる設計図書、完成図書、設備機器、備品、特殊工具等を、甲の承諾を得て、無償で使用することができる。

貸与品については、その保管状況を把握し、毀損、盗難、紛失等があった場合は、甲に弁償

しなければならない。なお、貸与された鍵類は複製しないものとする。

(乙の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は乙の負担とする。

- (1) 乙が専ら使用する什器、備品、事務機、事務用消耗品
- (2) 報告及び記録用紙費
- (3) 業務履行に必要な安全対策器具類
- (4) 補修用塗料類等
- (5) 汎用工具類及び計測器類
- (6) 連絡用自動車及びこれに必要な燃料費
- (7) 油脂類、その他消耗品類
- (8) その他協議により乙が支払うとした費用

(甲の費用負担)

第15条 次に掲げる費用は甲の負担とする。

- (1) 業務に直接係わる電気・水道等光熱水費
- (2) 薬品費（毎日水質検査業務で使用する検査試薬は含む。）
- (3) 水道施設等の機器等の消耗品・修繕費用
- (4) その他協議により甲が支払うとした費用

(火災の防止)

第16条 乙は、施設及び諸室の火災の発生を未然に防止するため、火気の正確な取扱及び後始末を徹底させ、火災防止に努めなければならない。

(盗難防止等)

第17条 設備機器、備品工具等の盗難及び水道施設への不法侵入を防止するため、十分な監視及び施錠の徹底に努めなければならない。

(業務従事者の服装、態度等)

第18条 業務従事者は安全かつ清潔で統一した作業服を着用しなければならない。また、訪問者等の対応においては、相手に不快感を与えないなど、態度等には注意しなければならない。

(施設の保全)

第19条 業務の実施にあたっては、既存の構造物等に損傷を与えないようしなければならない。万一、損傷等を与えた場合は、甲に報告し、協議のうえ、乙の責任において復旧しなければならない。

(業務従事者の資質向上)

第20条 乙は、維持管理業務及び保守点検業務相互に通じた業務従事者の育成を図り、業務従事者の資質・技術向上に努めなければならない。業務従事者は、常に施設の状態、状況を正確に把握して、業務を遂行しなければならない。

### 3 業務内容

(保守点検業務)

第21条 水道施設等における機械・電気設備の保守点検業務は、次の作業を行う。なお、その他保守点検業務の詳細については、特記仕様書による。

- (1) 日常点検

運転状態において機器及び設備の異常の有無、兆候を見つけるため、原則として毎週行う点検。目視、触感、確認、調整、清掃及び記録等の作業。

(2) 定期点検

機器及び設備の損傷、腐食及び摩耗状態を把握し、修繕の計画等を行うための1年間に1回行う点検。測定、調整、分解清掃及び記録等の作業。

各点検内容は以下のとおりとする。

① 目視によるもの

機器及び設備全体を目視し、損傷、亀裂、漏洩、さび及び臭気、音等により正常か否かを判断する作業

② 触感によるもの

機器に触れ、振動、温度等により正常か否かを判断する作業

③ 確認によるもの

機器の圧力、温度、流量、電流等、計器の値が正常か否かを判断する作業（目視及び触感作業を含む）

④ 測定作業

機器の摩耗状態及び作動が正常か否かを測定機器（温度計、振動計、回転数計等）を使用して確認する作業（測定機器等を現場に持参して行う作業）

⑤ 調整作業

機器の正常状態からのずれを補正するために行う作業

⑥ 点検清掃

機器の点検清掃及び消耗品交換作業

⑦ 記録作業

点検の結果を所定の用紙に記録する作業

(配水池点検業務)

第22条 水道施設等における配水池の点検は、水槽の蓋及び各種バルブ等の施設設備等並びに水槽の中の異常の有無、兆候を見つけるため原則として年2回行う点検。巡回、目視、触感、確認及び記録の作業を行う。

(維持管理業務)

第23条 水道施設等における施設内以外の維持管理は、次の作業を行う。なお、その他維持管理業務の詳細は特記仕様書による。

(1) 取水施設清掃作業

取水施設の詰まり等による原水の流入量低下等を防止するため、取水口及びその周辺の清掃を行う。

(2) 草刈除草作業

水道施設の適正な管理を行うために施設周辺及びその経路等の草刈除草作業を行う。

(3) 除雪作業

水道施設の適正な管理を行うために施設の屋根及びその周辺の除雪作業を行う。

(4) その他業務

その他の業務については、以下のとおりとする。

① 業務の確実な継続の確保と情報の共有（引き継ぎ等）

② 点検記録、作業記録等の整理及びその他記録簿、報告書類等の作成

③ 必要に応じて既存の操作マニュアル、手順書等の見直しもしくは作成。

④ 門扉の開閉・施錠、監視設備による対象施設の監視

⑤ 備品・物品（支給品、貸与品）の管理

⑥ その他特記事項に記載された業務

⑦ その他業務実施に必要な事務

(水質毎日検査項目監視業務)

第24条 水道施設を経過し、各利用者へと供給された水道水の異常の有無、兆候を見つけるため原則として毎日行う点検。残留塩素濃度測定器等による水道水の確認及び目視等を行い、残留塩素の濃度、色度、濁度、臭いの確認及び記録の作業を行う。

(緊急時対応業務)

第25条 水道施設における緊急時の対応は、次のとおりとする。

- (1) 水質異常、地震、風水害、その他の災害及びその他重大事故（施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停電、水質の悪化及び機器異常）等に係る緊急時（以下「緊急時」という。）の初期対応（水道施設内での初期運転操作、甲への連絡等）を行う。
- (2) 緊急時の対応（状況、対応人数、出動時間、結果等）及び緊急時前後の施設の状況等を記録し、甲へ報告する。
- (3) 緊急時において発生した施設の異常により、施設の給水能力の不能及び低下等の問題が発生した場合で、復旧までにある程度の期間が見込まれる場合、その期間中の給水能力の維持に必要な作業（施設内機器の手動運転作業及び甲が所有する給水車を使用しての飲料水運搬作業、その他甲より指示がある作業）を甲の指示のもと行う。

(安全の確保)

第26条 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、業務上守られなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生防止に努めなければならない。

業務の履行にあたり、電気、薬品類、塩素ガス、酸素欠乏、可燃性ガス等に対し必要な安全対策を講じるとともに、適切な作業方法の選択及び適切な従業員の配置を行い、危険防止に努めなければならない。

業務の履行場所及びその付近で行われる他の委託、修繕または工事がある場合は、常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。業務の履行にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、甲に文書により報告を行い、追加措置について協議しなければならない。

(緊急時の体制)

第27条 乙は、緊急時に備え、速やかに業務従事者を非常招集できる体制を確保しなければならない。なお、非常招集等の詳細は、業務計画書に記載するものとする。

(緊急時の措置)

第28条 乙は、緊急時にその状況を甲に報告するとともに、対応を協議しなければならない。

なお、緊急時の運転等について甲が指示した場合は、甲の指示に従って運転方法の変更その他の対応措置を行うものとする。

(事故等の報告)

第29条 乙は、業務履行中に事故等が発生した場合は、直ちに、必要な措置を講じるとともに事故の発生原因、被害状況、経過及び講じた措置等について逐次、甲に文書等により速やかに報告しなければならない。

(故障等の修理)

第30条 施設、設備、機器類等に故障、異常が発生した場合には、直ちに調査・点検・復旧を行うこと。

また、調査・点検後は甲にその故障内容等について詳細な報告を行わなければならない。故障の復帰を行うにあたり、復帰困難な場合には、甲に連絡し、指示を受けるものとし、修繕工

事等が必要な場合はその修繕に要する費用は甲が負担する。

ただし、乙の責任により発生した故障、異常による修繕工事等についてはこの限りでない。

#### 4 その他

(守秘義務)

第31条 当該施設・当該業務に関して業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。

(疑義等)

第32条 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議のうえ定めるものとする。

## 上川地区水道施設維持管理委託特記仕様書

### (総則)

委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は、別に定める阿賀町施設維持管理委託標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）のほか、この特記仕様書に基づき、業務を履行しなければならない。

### (業務範囲)

本委託業務の業務範囲は、阿賀町簡易水道給水条例（平成17年4月1日条例第158号）第2条の給水区域のうち、別表第1(3)合併前の上川村の区域（以下「上川地区」という。）とする。

### (対象施設)

本委託業務の対象施設は上川地区の取水施設、浄水池施設、配水池施設、受水槽施設等（以下「水道施設等」という。）とし、その詳細は、以下のとおりとする。

#### (1) 保守点検業務

別紙1「保守点検業務について」のとおり。

#### (2) 配水池点検業務

別紙2「配水池点検業務について」のとおり

#### (3) 維持管理業務

別紙3「維持管理業務について」のとおり

#### (4) 水質毎日検査項目監視業務

別紙4「水質毎日検査項目監視業務について」のとおり

#### (5) 緊急時対応業務

(1)、(2)、(3)の水道施設等及び必要に応じてその付随施設

### (業務従事者の要件)

総括責任者及び業務従事者は、以下の資格等を有することとする。

職種	職種の基準
業務総括責任者	業務全体の責任者で、水道技術管理者資格の有資格者又はこれと同等の能力を有し、総括の職務にあたり管理能力がある者。
副総括	業務総括責任者の補佐及び代行ができ、水道技術管理者資格有資格者と同等の能力を有し、かつ管理能力を有し、各業務の責任者としての的確な判断ができる者。
主任	各業務の責任者で業務の専門職として主体的業務を行えるもの。
技術員	基礎的な技術を有し、保守点検、維持管理等の業務を遂行できるもの。
技能員	保守点検、維持管理等の業務について必要とされる技能を伴った補助業務を行える者。

(業務内容)

水道施設等における業務内容は、標準仕様書に定めることのほか、以下のとおりとする。

(1) 保守点検業務

別紙1「保守点検業務について」のとおり

(2) 配水池点検業務

別紙2「配水池点検業務について」のとおり

(3) 維持管理業務

別紙3「維持管理業務について」のとおり

(4) 水質毎日検査項目監視業務

別紙4「水質毎日検査項目監視業務について」のとおり

(5) 緊急時対応業務

緊急時の対応業務は、標準仕様書に定めることのほか、別紙5「緊急時対応業務について」のとおり

(支払方法)

本委託業務における委託料の支払いは部分払いとし、原則、月毎の12回払いとする。  
なお、金額の算出法については、以下のとおりとする。

(1) 4月業務分から2月業務分の委託料の算出法

● (当初契約額) ÷ 12ヶ月 = (1ヶ月分の請求金額)

※1円未満の金額は切捨てし、3月分の請求金額に反映させるものとする。

なお、施設の除雪について、その年度の天候により回数が極端に減となる可能性があることから、2月業務分の精算を行う前に作業内容の確認を取り、万が一、(2)の算出法でマイナスとなるような大幅な減額が見込める場合には、(4)のとおり協議のうえ支払方法の変更するものとする。

(2) 12回目の支払時の委託料の算出法

● (当初契約額) + (出来高による変更増減額) - (4～2月分支払額) = (最終精算額)

(3) 緊急時対応業務及びそれに付随する修繕等にかかる費用の支払いは、当委託の委託料とは別に支払うものとする。

なお、当委託にかかる緊急時対応業務の役務に対する費用の算出方法は甲が定めた別表の算出方法を使用するものとする。

ただし、当委託にかからない類似の業務についてはその限りでない。

(4) その他

その他、何らかの事由で支払方法を変更しなければならない場合が発生した場合は、その都度協議のうえ定めるものとする。

(疑義等)

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議のうえ定めるものとする。







## 維持管理費内訳

費用計	維持管理費用内訳														
	取水口清掃・減圧弁点検					草刈除草					除雪				
	清掃・点検費	人役	日数	回数	普通作業員単価	除草費	面積計	回数	除草単価	除雪費	人役	日数	回数	町除雪(雪下ろし)単価	
中央簡易水道			2	0.5	2										
浄水場							18	1							
水源							300	1							
太田配水池							500	1							
岡郷ポンプ室							30	1							
小出配水池							0	1							
南部簡易水道			0		0										
水源							78	1							
南部浄水場							120	1							
南部配水池							60	1							
広谷配水池							362	1							
三階原配水池							150	1							
蟬配水池							82	1							
粟瀬簡易水道			0		0										
浄水場							836	1							
粟瀬配水池							330	1							
小手茂配水池							360	1							
明谷沢ポンプ室							6	1							
七名簡易水道			0		0										
浄水場							225	1							
配水池							237	1							
棒目貫ポンプ室							6	1							
室谷簡易水道			2	0.5	2										
浄水場							170	1							
中山小規模水道			2	0.5	2										
配水池							300	1							
面倉水道			0		0										
配水池							140	1							
漆沢水道			0		0										
配水池							104	1							
檜山水道			0		0										
浄水場							105	1							
柏木水道			0		0										
配水池							150	1							
弘川水道			0		0										
浄水場							58	1							
配水池							44	1							
鍵取水道			2	0.5	2										
減菌室			3	1.0	1										
各施設除雪経費															
別計															
合計			11	3.0	9		4,779	27						—	

# SCB432110 施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比: 0.62% 労務構成比: 99.38% 材料構成比: 1.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1  
 代 表 機 材 規 格 構成比 単価(津川①) 代 表 機 材 規 格 単価(東京地区) 備 考  
 m2 当り 76.191

K1t' 草刈機[肩掛式] カッタ径255mm	0.61%	円/供用日	草刈機[肩掛式] カッタ径255mm	MMJ2031005 MMO92031005
R1t' 特殊作業員	66.89%	円/人	特殊作業員	RR0101 RR9101
R2t' 土木一般世話役	16.27%	円/人	土木一般世話役	RR0125 RR9125
R3t' 普通作業員	13.33%	円/人	普通作業員	RR0102 RR9102
積算単価			積算単価	EP001
作業形態 飛び石防護の有無	=1 =2		肩掛け式 無し	
【補正式】 $P' = P$				
【機械補正】 $\times \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{100} \right] \times Kr$				
【労務補正】 $+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{100} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{100} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{100} \right] \times Rr$				
【材料補正】 $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{100} \right] \times Zr$				
【全体調整】 $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$				

令和8年度 上川地区水道施設点検予定表

月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
4月	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
	毎週1回			○							○							○							○									
	2週1回			○																														
	毎月1回			○																														
	定期・他	配水池点検																																
5月	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	毎週1回	○							-						○								○							○				
	2週1回	○													○															○				
	毎月1回	○																																
	定期・他							○																										
6月	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
	毎週1回					○							○								○							○						
	2週1回					○							○														○							
	毎月1回					○																					○							
	定期・他	維持管理																																
7月	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
	毎週1回			○								○							○							○							○	
	2週1回			○								○													○								○	
	毎月1回			○																						○								○
	定期・他	除草																																
8月	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
	毎週1回							○						○								○							○					
	2週1回							○						○															○					
	毎月1回							○																					○					
	定期・他							○																					○					
9月	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
	毎週1回				○							○								○						○								
	2週1回				○							○													○									
	毎月1回				○																					○								
	定期・他				○																					○								
10月	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
	毎週1回		○								○						○								○						○			
	2週1回		○								○						○								○					○				
	毎月1回		○																						○						○			
	定期・他	配水池点検																																
11月	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
	毎週1回						○							○							○							○						
	2週1回						○							○													○							
	毎月1回						○																				○							
	定期・他	維持管理																																
12月	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
	毎週1回				○								○							○						○								
	2週1回				○								○												○									
	毎月1回				○																					○								
	定期・他				○																					○								
1月	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	毎週1回	○								○						○									○						○			
	2週1回	○								○						○									○					○				
	毎月1回	○																								○								
	定期・他																									○								
2月	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
	毎週1回					○								○							○							○						
	2週1回					○								○													○							
	毎月1回					○																					○							
	定期・他					○																					○							
3月	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
	毎週1回					○								○							○							○						
	2週1回					○								○													○							
	毎月1回					○																					○							
	定期・他					○																					○							

《資料1》 保守点検業務人数算出根拠

	延べ人数	(日 常一定 期)
① 太田浄水場	9.53 人	年 51 回一年 1 回
② 小出受水槽	2.17 人	年 12 回一年 1 回
③ 南部浄水場	9.53 人	年 51 回一年 1 回
④ 蟬配水池施設	2.53 人	年 12 回一年 1 回
⑤ 広谷配水池施設	3.92 人	年 22 回一年 1 回
⑥ 三階原配水池施設	4.00 人	年 22 回一年 1 回
⑦ 三階原ポンプ室	2.17 人	年 12 回一年 1 回
⑧ 粟瀬浄水場	10.95 人	年 51 回一年 1 回
⑨ 小手茂受水槽施設	2.78 人	年 12 回一年 1 回
⑩ 七名浄水場	11.95 人	年 51 回一年 1 回
⑪ 丸洲配水池施設	3.92 人	年 22 回一年 1 回
⑪-2 棒目貫ポンプ室	1.43 人	年 12 回一年 1 回
⑫ 室谷浄水場	10.95 人	年 51 回一年 1 回
⑬ 中山配水池施設	3.90 人	年 26 回一年 1 回
⑭ 面倉配水池施設	2.61 人	年 26 回一年 1 回
⑮ 檜山浄水場	4.41 人	年 26 回一年 1 回
⑯ 漆沢配水池施設	4.48 人	年 26 回一年 1 回
⑰ 柏木配水池施設	5.02 人	年 26 回一年 1 回
⑱ 弘川浄水場	4.93 人	年 26 回一年 1 回
⑲ 鍵取浄水場	3.34 人	年 26 回一年 1 回
合計	104.52 人	年 563 回一年 1 回

区分	年間延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	104.52	業務総括責任者	10	10 人
		副総括	10	10 人
		主任	20	21 人
		技術員	35	37 人
		技能員	25	26 人
		人数計		

日常点検

年 1 2 回…月 1 回の点検で 1 2 回  
 年 2 2 回…隔週の点検で冬期間月 1 回で 2 2 回  
 夏場 (4 月～1 1 月) 1 8 回  
 冬場 (1 2 月～3 月) 4 回  
 1 8 回+ 4 回= 2 2 回  
 年 2 6 回…隔週の点検で 2 6 回  
 年 5 1 回…週 1 回の点検で 5 1 回

定期点検

年 1 回…5 月に実施

《日常点検年間点検数算法》

- 上川地区日常点検の日・・・「祝祭日関係なく金曜日」
- 季節により点検回数異なる・・・夏期「4 月—1 1 月」冬期「1 2 月—3 月」

令和 8 年度 回数

- 1 週間に 1 回の点検の場合
  - 「4 月—1 1 月」・・・3 4 回 (定期点検 2 回分を除く)
  - 「1 2 月—3 月」・・・1 7 回
  - 夏期・冬期合計・・・5 1 回
- 2 週間に 1 回の点検の場合
  - 「4 月—1 1 月」・・・1 8 回 (定期点検 2 回分を除く)
  - 「1 2 月—3 月」・・・8 回
  - 夏期・冬期合計・・・2 6 回
- 1 ヶ月に 1 回の点検の場合
  - 「4 月—1 1 月」・・・8 回
  - 「1 2 月—3 月」・・・4 回
  - 夏期・冬期合計・・・1 2 回

(例) 夏期の日常点検を 2 週間に 1 回、冬期の日常点検を 1 ヶ月に 1 回行う施設の場合  
 (夏期日常点検) 1 8 回+ (冬期日常点検) 4 回= (年間日常点検回数) 2 2 回

①中央簡易水道施設・中央浄水場

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間	
	(分)	(回/年)	(%)	(分)	
電気設備	受変電設備			0	
	配電設備			0	
	自家用発電設備(高圧)			0	
	自家用発電設備(低圧)			0	
	直流電源設備			0	
	小型無停電電源装置	7	51	0.3	464
	監視制御設備	8	51	0.3	530
	データ処理設備				0
	計装設備	12	51	0.3	796
	遠方監視設備	9	51	0.3	597
機械設備	取水施設	12	51	612	
	ポンプ設備	10	51	510	
	沈殿池設備			0	
	急速ろ過設備	12	51	612	
	緩速ろ過設備			0	
	排水・排泥設備			0	
	排泥処理設備			0	
	塩素注入設備	10	51	612	
	凝集剤注入設備	9	51	551	
	苛性ソーダ注入設備			0	
計	74		5,284		

電気保安協会以外点検不可  
電気保安協会以外点検不可

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	4,068.37	4,068

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	512.21	512

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間	
	(分)	(回/年)	(%)	(分)	
電気設備	受変電設備			0	
	配電設備			0	
	自家用発電設備(高圧)			0	
	自家用発電設備(低圧)			0	
	直流電源設備			0	
	小型無停電電源装置	20	1	0.3	26
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	111
	遠方監視設備	50	1	0.3	65
機械設備	取水施設	55	1	55	
	ポンプ設備	115	1	115	
	沈殿池設備			0	
	急速ろ過設備	110	1	110	
	緩速ろ過設備			0	
	排水・排泥設備			0	
	排泥処理設備			0	
	塩素注入設備	70	1	84	
	凝集剤注入設備	90	1	108	
	苛性ソーダ注入設備			0	
計	665		765		

日常点検(浄水場) 点検時間 4,068 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 8.47  
 定期点検(浄水場) 512 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.06 → 計 9.53 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	9.53	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	1 人
		技術員	35	3 人
		技能員	25	2 人
		人数計		

②中央簡易水道施設・小出受水槽室

日常点検時間算出表		点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (係数等)	点検時間 (分)
電気設備	受変電設備	10	12	0.3	156
	配電設備	11	12	0.3	171
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	12	0.3	124
	データ処理設備				0
	計装設備	12	12	0.3	187
	遠方監視設備	9	12	0.3	140
	取水施設				0
	ポンプ設備	10	12		120
機械設備	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備				0
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	31			898

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	691.46	691
浄水能力 10,000m <sup>3</sup> /日 未満		

定期点検時間算出表		点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (係数等)	点検時間 (分)
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備	50	1	0.3	65
	取水施設				0
	ポンプ設備	115	1		115
機械設備	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備				0
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	440			536

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	359.12	359
浄水能力 10,000m <sup>3</sup> /日 未満		

日常点検(浄水場) 691 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.43  
 定期点検(浄水場) 359 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.74 → 計 2.17 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	2.17	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	0 人
		技監員	25	0 人
		人数計		

③南部簡易水道施設・南部浄水場

日常点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (故障率等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備			0	
	配電設備			0	
	自家用発電設備(高圧)			0	
	自家用発電設備(低圧)			0	
	直流電源設備			0	
	小型無停電電源装置	7	51	0.3	464
	監視制御設備	8	51	0.3	530
	データ処理設備				0
	計装設備	12	51	0.3	795
	遠方監視設備	9	51	0.3	596
機械設備	取水施設	12	51	612	
	ポンプ設備	10	51	510	
	沈殿池設備			0	
	急速ろ過設備	12	51	612	
	緩速ろ過設備			0	
	排水・排泥設備			0	
	排泥処理設備			0	
	塩素注入設備	10	51	612	
	凝集剤注入設備	9	51	550	
	苛性ソーダ注入設備			0	
計	74			5,281	

電気保安協会以外点検不可  
電気保安協会以外点検不可

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	4,066.37	4,066

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

定期点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (故障率等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備			0	
	配電設備			0	
	自家用発電設備(高圧)			0	
	自家用発電設備(低圧)			0	
	直流電源設備			0	
	小型無停電電源装置	20	1	0.3	26
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備	50	1	0.3	65
機械設備	取水施設	55	1	55	
	ポンプ設備	115	1	115	
	沈殿池設備			0	
	急速ろ過設備	110	1	110	
	緩速ろ過設備			0	
	排水・排泥設備			0	
	排泥処理設備			0	
	塩素注入設備	70	1	84	
	凝集剤注入設備	90	1	108	
	苛性ソーダ注入設備			0	
計	665			764	

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	511.88	511

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

日常点検(浄水場)  $\frac{4,066}{8 \text{時間}} = 8.47$   
 定期点検(浄水場)  $\frac{511}{8 \text{時間}} = 1.06$  → 計 9.53 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率	業務人数
			%	
保守点検	9.53	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	1 人
		技術員	35	3 人
		技能員	25	2 人
		人数計		

④南部簡易水道施設・蟬配水池施設

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (注:検査所特)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	12	0.3	156
	配電設備	11	12	0.3	171
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	12	0.3	124
	データ処理設備				0
	計装設備	12	12	0.3	187
	遠方監視設備	9	12	0.3	140
	取水施設				0
機械設備	ポンプ設備	20	12		240
	沈殿施設				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備				0
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	41			1,018

離れた箇所の中継ポンプもあるため2箇所分の時間

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	783.86	783

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (注:検査所特)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備	50	1	0.3	65
	取水施設				0
機械設備	ポンプ設備	230	1		230
	沈殿施設				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備				0
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	555			651

離れた箇所の中継ポンプもあるため2箇所分の時間

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	436.17	436

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

$$\begin{array}{l} \text{日常点検(浄水場)} \\ \text{定期点検(浄水場)} \end{array} \begin{array}{l} \text{点検時間} \\ 783 \\ 436 \end{array} \div \begin{array}{l} 60 \text{分} \\ 60 \text{分} \end{array} \div \begin{array}{l} 8 \text{時間} \\ 8 \text{時間} \end{array} = \begin{array}{l} 1.63 \\ 0.90 \end{array} \rightarrow \text{計 } 2.53 \text{ 人/年}$$

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	2.53	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	0 人
		技術員	25	0 人
		人数計		

⑤南部簡易水道施設・広谷配水池施設

日常点検時間算出表

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間	
	(分)	(回/年)	(既設箇所等)	(分)	
電気設備	受変電設備	10	22	0.3	286
	配電設備	11	22	0.3	314
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	22	0.3	228
	データ処理設備				0
	計装設備	12	22	0.3	343
	遠方監視設備	9	22	0.3	257
機械設備	取水施設			0	
	ポンプ設備	10	22		220
	沈殿池設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	22	0.2	264
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	41			1,912

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,472.24	1,472

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

定期点検時間算出表

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間	
	(分)	(回/年)	(既設箇所等)	(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備	50	1	0.3	65
機械設備	取水施設			0	
	ポンプ設備	115	1		115
	沈殿池設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	70	1	0.2	84
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	510			620

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	415.40	415

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

日常点検(浄水場) 点検時間 1,472 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 3.06  
 定期点検(浄水場) 点検時間 415 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.86 → 計 3.92 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	3.92	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	1 人
		技能員	25	0 人
		人数計		

⑥南部簡易水道施設・三階原配水池施設

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (係数補正等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	22	0.3	286
	配電設備	11	22	0.3	314
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	22	0.3	228
	データ処理設備				0
	計装設備	12	22	0.3	343
	遠方監視設備	9	22	0.3	257
機械設備	取水施設				0
	ポンプ設備	10	22		220
	沈殿施設				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	22	0.2	264
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	41			1,912

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,472.24	1,472

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (係数補正等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備	50	1	0.3	65
機械設備	取水施設	55	1		55
	ポンプ設備	115	1		115
	沈殿施設				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	70	1	0.2	84
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	565			675

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	452.25	452

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

点検時間  
 日常点検(浄水場) 1,472 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 3.06  
 定期点検(浄水場) 452 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.94  
 → 計 4.00 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	4.00	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	1 人
		技師員	25	1 人
		人数計		

⑦南部簡易水道施設・三階原ポンプ室

日常点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (点検業務係)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	12	0.3	156
	配電設備	11	12	0.3	171
	自家用発電設備(高压)				0
	自家用発電設備(低压)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	12	0.3	124
	データ処理設備				0
	計装設備	12	12	0.3	187
	遠方監視設備	9	12	0.3	140
	取水施設				0
	ポンプ設備	10	12		120
沈殿地設備				0	
急速ろ過設備				0	
緩速ろ過設備				0	
排水・排泥設備				0	
排泥処理設備				0	
塩素注入設備				0	
凝集剤注入設備				0	
苛性ソーダ注入設備				0	
計		31		898	

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	691.46	691

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

定期点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (点検業務係)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高压)				0
	自家用発電設備(低压)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備	50	1	0.3	65
	取水施設				0
	ポンプ設備	115	1		115
沈殿地設備				0	
急速ろ過設備				0	
緩速ろ過設備				0	
排水・排泥設備				0	
排泥処理設備				0	
塩素注入設備				0	
凝集剤注入設備				0	
苛性ソーダ注入設備				0	
計		440		536	

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	359.12	359

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

日常点検(浄水場) 点検時間 691 分 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.43 人/年  
 定期点検(浄水場) 359 分 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.74 人/年  
 計 2.17 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	2.17	業務総務責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	0 人
		技能員	25	0 人
		人数等		

⑤栗瀬簡易水道施設・栗瀬浄水池

日常点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (稼働率等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	51	0.3	663
	配電設備	11	51	0.3	729
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置	7	51	0.3	464
	監視制御設備	8	51	0.3	530
	データ処理設備				0
	計装設備	12	51	0.3	795
	遠方監視設備	9	51	0.3	596
	取水施設	12	51		612
	ポンプ設備	10	51		510
	沈殿地設備				0
機械設備	急速ろ過設備	12	51		612
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	51	0.2	612
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	66			6,123

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	4,714.71	4,714

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

定期点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (稼働率等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置	20	1	0.3	26
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備	50	1	0.3	65
	取水施設	55	1		55
	ポンプ設備	115	1		115
	沈殿地設備				0
機械設備	急速ろ過設備	110	1		110
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	70	1	0.2	84
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	695			811

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	543.37	543

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

日常点検(浄水場) 点検時間 4,714 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 9.82  
 定期点検(浄水場) 543 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.13 → 計 10.95 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	業務人数	
			比率 %	人数
保守点検	10.95	業務総括責任者	10	1 人
		副総括	10	1 人
		主任	20	2 人
		技術員	35	3 人
		技能員	25	2 人
		人数計		

⑨栗瀬簡易水道施設・小手茂受水槽室

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (点検箇所等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	12	0.3	156
	配電設備	11	12	0.3	171
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	12	0.3	124
	データ処理設備				0
	計装設備	12	12	0.3	187
	遠方監視設備	9	12	0.3	140
	取水施設				0
機械設備	ポンプ設備	10	12		120
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備				0
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	31			898

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	691.46	691

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (点検箇所等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	1.2	143
	配電設備	55	1	1.2	121
	自家用発電設備(高圧)			1.2	0
	自家用発電設備(低圧)			1.2	0
	直流電源設備			1.2	0
	小型無停電電源装置			1.2	0
	監視制御設備	70	1	1.2	154
	データ処理設備			1.2	0
	計装設備	85	1	1.2	187
	遠方監視設備	50	1	1.2	110
	取水施設			1.2	0
機械設備	ポンプ設備	115	1	1.2	253
	沈殿地設備			1.2	0
	急速ろ過設備			1.2	0
	緩速ろ過設備			1.2	0
	排水・排泥設備			1.2	0
	排泥処理設備			1.2	0
	塩素注入設備			1.2	0
	凝集剤注入設備			1.2	0
	苛性ソーダ注入設備			1.2	0
	計	440			968

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	648.56	648

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

日常点検(浄水場) 691 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.43  
 定期点検(浄水場) 648 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.35  
 → 計 2.78 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	2.78	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	0 人
		技監員	25	0 人
		人数計		

⑩七名簡易水道施設・七名浄水場

日常点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (低劣率等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	51	0.3	663
	配電設備	11	51	0.3	729
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置	7	51	0.3	464
	監視制御設備	8	51	0.3	530
	データ処理設備				0
	計装設備	12	51	0.3	795
	遠方監視設備	9	51	0.3	596
	取水施設	12	51		612
	ポンプ設備	10	51		510
機械設備	沈殿地設備			0	
	急速ろ過設備	12	51		612
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	51	0.2	612
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	65			6,123

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	4,714.71	4,714

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

定期点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (低劣率等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	1.2	143
	配電設備	55	1	1.2	121
	自家用発電設備(高圧)			1.2	0
	自家用発電設備(低圧)			1.2	0
	直流電源設備			1.2	0
	小型無停電電源装置	20	1	1.2	44
	監視制御設備	70	1	1.2	154
	データ処理設備			1.2	0
	計装設備	85	1	1.2	187
	遠方監視設備	50	1	1.2	110
	取水施設	55	1	1.2	121
	ポンプ設備	115	1	1.2	253
機械設備	沈殿地設備			1.2	0
	急速ろ過設備	110	1	1.2	242
	緩速ろ過設備			1.2	0
	排水・排泥設備			1.2	0
	排泥処理設備			1.2	0
	塩素注入設備	70	1	1.2	154
	凝集剤注入設備			1.2	0
	苛性ソーダ注入設備			1.2	0
計	695			1,529	

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	1,024.43	1,024

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

$$\begin{array}{l} \text{日常点検(浄水場)} \\ \text{定期点検(浄水場)} \end{array} \begin{array}{l} 4,714 \\ 1,024 \end{array} \div \begin{array}{l} 60 \text{分} \\ 60 \text{分} \end{array} \div \begin{array}{l} 8 \text{時間} \\ 8 \text{時間} \end{array} = \begin{array}{l} 9.82 \\ 2.13 \end{array} \rightarrow \text{計 } 11.95 \text{ 人/年}$$

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	11.95	業務総括責任者	10	1 人
		副総括	10	1 人
		主任	20	2 人
		技術員	35	4 人
		技師員	25	2 人
		人数計		

①七名簡易水道施設・丸洲配水池施設

日常点検時間算出表

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間	
	(分)	(回/年)	(%)	(分)	
電気設備	受変電設備	10	22	0.3	286
	配電設備	11	22	0.3	314
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	22	0.3	228
	データ処理設備				0
	計装設備	12	22	0.3	343
	遠方監視設備	9	22	0.3	257
	取水施設				0
機械設備	ポンプ設備			0	
	沈殿地設備			0	
	急速ろ過設備			0	
	緩速ろ過設備			0	
	排水・排泥設備			0	
	排泥処理設備			0	
	塩素注入設備	10	22	0.2	264
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	31			1,692

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,302.84	1,302

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

定期点検時間算出表

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間	
	(分)	(回/年)	(%)	(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	1.2	143
	配電設備	55	1	1.2	121
	自家用発電設備(高圧)			1.2	0
	自家用発電設備(低圧)			1.2	0
	直流電源設備			1.2	0
	小型無停電電源装置			1.2	0
	監視制御設備	70	1	1.2	154
	データ処理設備			1.2	0
	計装設備	85	1	1.2	187
	遠方監視設備	50	1	1.2	110
	取水施設			1.2	0
機械設備	ポンプ設備			1.2	0
	沈殿地設備			1.2	0
	急速ろ過設備			1.2	0
	緩速ろ過設備			1.2	0
	排水・排泥設備			1.2	0
	排泥処理設備			1.2	0
	塩素注入設備	70	1	1.2	154
	凝集剤注入設備			1.2	0
	苛性ソーダ注入設備			1.2	0
	計	395			869

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	582.23	582

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

日常点検(浄水場) 1,302 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 2.71  
 定期点検(浄水場) 582 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.21 → 計 3.92 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	3.92	業務総務責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技師員	35	1 人
		技能員	25	0 人
		人数計		

①-2 七名簡易水道施設・棒目貫ポンプ室

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間	
	(分)	(回/年)	(%)	(分)	
電気設備	受変電設備	10	12	0.3	156
	配電設備	11	12	0.3	171
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備				0
	データ処理設備				0
	計装設備				0
	遠方監視設備				0
	取水施設				0
	ポンプ設備	10	12		120
機械設備	沈殿地設備			0	
	急速ろ過設備			0	
	緩速ろ過設備			0	
	排水・排泥設備			0	
	排泥処理設備			0	
	塩素注入設備			0	
	凝集剤注入設備			0	
	苛性ソーダ注入設備			0	
	計	10			447

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	344.19	344

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間	
	(分)	(回/年)	(%)	(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	1.2	143
	配電設備	55	1	1.2	121
	自家用発電設備(高圧)			1.2	0
	自家用発電設備(低圧)			1.2	0
	直流電源設備			1.2	0
	小型無停電電源装置			1.2	0
	監視制御設備			1.2	0
	データ処理設備			1.2	0
	計装設備			1.2	0
	遠方監視設備			1.2	0
	取水施設			1.2	0
	ポンプ設備	115	1	1.2	253
機械設備	沈殿地設備			1.2	0
	急速ろ過設備			1.2	0
	緩速ろ過設備			1.2	0
	排水・排泥設備			1.2	0
	排泥処理設備			1.2	0
	塩素注入設備			1.2	0
	凝集剤注入設備			1.2	0
	苛性ソーダ注入設備			1.2	0
	計	235			517

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.57	346.39	346

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

日常点検(浄水場) 344 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.71  
 定期点検(浄水場) 346 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.72 → 計 1.43 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	1.43	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	0 人
		技術員	25	0 人
		人兼計		

⑫室谷簡易水道施設・室谷浄水池

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間
	(分)	(回/年)	(点検時間等)	(分)
電気設備	受変電設備	10	51 0.3	510
	配電設備	11	51 0.3	561
	自家用発電設備(高圧)			0
	自家用発電設備(低圧)			0
	直流電源設備			0
	小型無停電電源装置			0
	監視制御設備	8	51 0.3	408
	データ処理設備			0
	計装設備	12	51 0.3	612
	遠方監視設備	9	51 0.3	459
機械設備	取水施設	12	51	612
	ポンプ設備	10	51	510
	沈殿地設備	13	51	663
	急速ろ過設備	12	51	612
	緩速ろ過設備			0
	排水・排泥設備			0
	排泥処理設備			0
	塩素注入設備	10	51 0.2	510
	凝集剤注入設備	9	51 0.2	459
	苛性ソーダ注入設備			0
計	87		5,916	

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	4,555.32	4,555

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	708.86	708

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

	点検時間	点検回数	補正率	点検時間
	(分)	(回/年)	(点検時間等)	(分)
電気設備	受変電設備	65	1 0.3	84
	配電設備	55	1 0.3	71
	自家用発電設備(高圧)			0
	自家用発電設備(低圧)			0
	直流電源設備			0
	小型無停電電源装置			0
	監視制御設備	70	1 0.3	91
	データ処理設備			0
	計装設備	85	1 0.3	110
	遠方監視設備	50	1 0.3	65
機械設備	取水施設	55	1	55
	ポンプ設備	115	1	115
	沈殿地設備	165	1	165
	急速ろ過設備	110	1	110
	緩速ろ過設備			0
	排水・排泥設備			0
	排泥処理設備			0
	塩素注入設備	70	1 0.2	84
	凝集剤注入設備	90	1 0.2	108
	苛性ソーダ注入設備			0
計	930		1,058	

日常点検(浄水場) 点検時間 4,555 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 9.48  
 定期点検(浄水場) 708 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.47 → 計 10.95 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	10.95	業務総括責任者	10	1 人
		副総括	10	1 人
		主任	20	2 人
		技術員	35	3 人
		技能員	25	2 人
		人数計		

⑬中山小規模水道施設・中山浄水場

日常点検時間算出表		点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (定額補正率)	点検時間 (分)
電気設備	受変電設備	10	26	0.3	338
	配電設備	11	26	0.3	371
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	26	0.3	270
	データ処理設備				0
	計装設備	12	26	0.3	405
	遠方監視設備				0
	取水施設	12	26		312
機械設備	ポンプ設備				0
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	26	0.2	312
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	34			2,008

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,546.16	1,546

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

定期点検時間算出表		点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (定額補正率)	点検時間 (分)
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備				0
	取水施設	55	1		55
機械設備	ポンプ設備				0
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	70	1	0.2	84
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	400			495

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	331.65	331

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

日常点検(浄水場) 点検時間 1,546 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 3.22  
 定期点検(浄水場) 331 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.68 → 計 3.90 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	3.90	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	1 人
		技能員	25	0 人
		人数計		

④面倉水道施設・面倉浄水場

日常点検時間算出表

		点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (定額補正率)	点検時間 (分)
電気設備	受変電設備				0
	配電設備				0
	自家用発電設備 (高圧)				0
	自家用発電設備 (低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備				0
	データ処理設備				0
	計表設備				0
	遠方監視設備				0
	取水施設	12	26		312
機械設備	ポンプ設備				0
	沈殿地設備	13	26		338
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備	15	26		390
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	26	0.2	312
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	50			1,352

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,041.04	1,041

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

定期点検時間算出表

		点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (定額補正率)	点検時間 (分)
電気設備	受変電設備				0
	配電設備				0
	自家用発電設備 (高圧)				0
	自家用発電設備 (低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備				0
	データ処理設備				0
	計表設備				0
	遠方監視設備				0
	機械設備	取水施設	55	1	
ポンプ設備					0
沈殿地設備		165	1		165
急速ろ過設備					0
緩速ろ過設備		25	1		25
排水・排泥設備					0
排泥処理設備					0
塩素注入設備		70	1	0.2	84
凝集剤注入設備					0
苛性ソーダ注入設備					0
計		315			329

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	220.43	220

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

日常点検 (浄水場) 点検時間 1,041 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 2.16  
 定期点検 (浄水場) 点検時間 220 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.45 → 計 2.61 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	2.61	業務総経理責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	0 人
		技能員	25	0 人
		人数計		

⑤ 桶山水道施設・桶山浄水場

日常点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (故障率等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	26	0.3	338
	配電設備	11	26	0.3	371
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	26	0.3	270
	データ処理設備				0
	計装設備				0
	遠方監視設備				0
機械設備	取水施設	12	26		312
	ポンプ設備	10	26		260
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備	15	26		390
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	26	0.2	312
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計		47		2,253

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,734.81	1,734

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

定期点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (故障率等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備				0
	遠方監視設備	50	1		50
機械設備	取水施設	55	1		55
	ポンプ設備	115	1		115
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備	25	1		25
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	70	1	0.2	84
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計		505		575

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	385.25	385

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

日常点検(浄水場) 点検時間 1,734 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 3.61  
 定期点検(浄水場) 385 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.80 → 計 4.41 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	4.41	業務総括責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	1 人
		技能員	25	1 人
人数計				

⑬ 漆沢水道・漆沢浄水場

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (%)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	26	0.3	338
	配電設備	11	26	0.3	371
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	26	0.3	270
	データ処理設備				0
	計装設備	12	26	0.3	405
	遠方監視設備				0
	取水施設	12	26		312
機械設備	ポンプ設備	10	26		260
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	26	0.2	312
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	44			2,268

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,746.36	1,746

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (%)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備				0
	取水施設	55	1		55
機械設備	ポンプ設備	115	1		115
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	70	1	0.2	84
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	515			610

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	408.70	408

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

日常点検(浄水場) 点検時間 1,746 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 3.63  
 定期点検(浄水場) 408 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.85  
 計 4.48 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	4.48	業務総務責任者	10	0 人
		副総務	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	1 人
		技能員	25	1 人
		人数計		

⑦ 柏木水道施設・柏木配水池施設

日常点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (点検箇所等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	26	0.3	338
	配電設備	11	26	0.3	371
	自家用発電設備(高压)				0
	自家用発電設備(低压)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	26	0.3	270
	データ処理設備				0
	計装設備	12	26	0.3	405
	遠方監視設備				0
	取水施設	12	26		312
	ポンプ設備	10	26		260
沈殿地設備	13	26		338	
急速ろ過設備				0	
緩速ろ過設備				0	
排水・排泥設備				0	
排泥処理設備				0	
塩素注入設備	10	26	0.2	312	
凝集剤注入設備				0	
苛性ソーダ注入設備				0	
計	57			2,606	

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	2,006.62	2,006

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

定期点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (点検箇所等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高压)				0
	自家用発電設備(低压)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	70	1	0.3	91
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備				0
	取水施設	55	1		55
	ポンプ設備	115	1		115
沈殿地設備				0	
急速ろ過設備				0	
緩速ろ過設備				0	
排水・排泥設備				0	
排泥処理設備				0	
塩素注入設備	70	1	0.2	84	
凝集剤注入設備				0	
苛性ソーダ注入設備				0	
計	515			610	

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	408.70	408

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

$$\begin{array}{l} \text{日常点検(浄水場)} \\ \text{定期点検(浄水場)} \end{array} \begin{array}{l} \text{点検時間} \\ 2,006 \\ 408 \end{array} \div \begin{array}{l} 60 \text{分} \\ 60 \text{分} \end{array} \div \begin{array}{l} 8 \text{時間} \\ 8 \text{時間} \end{array} = \begin{array}{l} 4.17 \\ 0.85 \end{array} \rightarrow \text{計 } 5.02 \text{ 人/年}$$

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	5.02	業務総責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	1 人
		技術員	35	1 人
		技能員	25	1 人
		人数計		

⑩弘川水道施設・弘川浄水場

日常点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (定額補正率)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	26	0.3	338
	配電設備	11	26	0.3	371
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備	8	26	0.3	270
	データ処理設備				0
	計装設備	12	26	0.3	405
	遠方監視設備				0
	取水施設	12	26		312
	ポンプ設備	10	26		260
機械設備	沈殿地設備			0	
	急速ろ過設備			0	
	緩速ろ過設備			0	
	排水・排泥設備			0	
	排泥処理設備			0	
	塩素注入設備	10	26	0.2	312
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備	6	26	0.2	187
	計	50			2,455

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,890.35	1,890

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

定期点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (定額補正率)	点検時間		
				(分)		
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84	
	配電設備	55	1	0.3	71	
	自家用発電設備(高圧)				0	
	自家用発電設備(低圧)				0	
	直流電源設備				0	
	小型無停電電源装置				0	
	監視制御設備	70	1	0.3	91	
	データ処理設備				0	
	計装設備	85	1	0.3	110	
	遠方監視設備				0	
	機械設備	取水施設	55	1		55
		ポンプ設備	115	1		115
沈殿地設備					0	
急速ろ過設備					0	
緩速ろ過設備					0	
排水・排泥設備					0	
排泥処理設備					0	
塩素注入設備		70	1	0.2	84	
凝集剤注入設備					0	
苛性ソーダ注入設備		90	1	0.2	108	
計	605			718		

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	481.06	481

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未満

点検時間  
 日常点検(浄水場) 1,890 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 3.93  
 定期点検(浄水場) 481 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 1.00 → 計 4.93 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	4.93	業務総責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	1 人
		技能員	25	1 人
		人数計		

⑨ 浄取水道施設・浄取滅菌室

日常点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (点検場所等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	10	26	0.3	338
	配電設備	11	26	0.3	371
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備				0
	データ処理設備				0
	計装設備	12	26	0.3	405
	遠方監視設備				0
機械設備	取水施設				0
	ポンプ設備	10	26		260
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	10	26	0.2	312
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
	計	32			1,686

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.77	1,298.22	1,298

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

定期点検時間算出表

	点検時間 (分)	点検回数 (回/年)	補正率 (点検場所等)	点検時間	
				(分)	
電気設備	受変電設備	65	1	0.3	84
	配電設備	55	1	0.3	71
	自家用発電設備(高圧)				0
	自家用発電設備(低圧)				0
	直流電源設備				0
	小型無停電電源装置				0
	監視制御設備				0
	データ処理設備				0
	計装設備	85	1	0.3	110
	遠方監視設備				0
機械設備	取水施設				0
	ポンプ設備	115	1		115
	沈殿地設備				0
	急速ろ過設備				0
	緩速ろ過設備				0
	排水・排泥設備				0
	排泥処理設備				0
	塩素注入設備	70	1	0.2	84
	凝集剤注入設備				0
	苛性ソーダ注入設備				0
計	390			464	

施設規模補正	点検時間(補正後)	点検時間(切捨)
0.67	310.88	310

浄水能力  
10,000m<sup>3</sup>/日 未滿

点検時間  
 日常点検(浄水場) 1,298 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 2.70  
 定期点検(浄水場) 310 ÷ 60分 ÷ 8時間 = 0.64 → 計 3.34 人/年

(参考) 施設単独での業務人数計算 (「業務人数」小数点第1位以下切捨て)

区分	年間 延べ人数	職種	比率 %	業務人数
保守点検	3.34	業務総務責任者	10	0 人
		副総括	10	0 人
		主任	20	0 人
		技術員	35	1 人
		技能員	25	0 人
		人数計		

# 別紙1

## 保守点検業務について

### (保守点検業務対象施設)

保守点検業務を行う上川地区の水道施設等は、表1のとおりとする。

表1

《中央簡易水道》	《七名簡易水道》	《漆沢水道》
①中央浄水場	⑩七名浄水場	⑯漆沢配水池施設
②小出受水槽施設	⑪丸淵配水池施設	《柏木水道》
《南部簡易水道》	⑪-2 棒目貫ポンプ室	⑰柏木配水池施設
③南部浄水場	《室谷簡易水道》	《弘川水道》
④蟬配水池施設	⑫室谷浄水場	⑱弘川浄水場
⑤広谷配水池施設	《中山小規模水道》	《鍵取水道》
⑥三階原配水池施設	⑬中山配水池施設	⑲鍵取浄水場
⑦三階原ポンプ室	《面倉水道》	
《粟瀬簡易水道》	⑭面倉配水池施設	
⑧粟瀬浄水場	《檜山水道》	
⑨小手茂受水槽施設	⑮檜山浄水場	

※水道施設等の位置は、図1のとおり。

### (保守点検の実施日)

保守点検の実施日については、以下のとおりとする。

#### (1) 日常点検

各施設の日常点検の実施回数は、施設毎に原則資料1「保守点検業務人数算出根拠」のとおりに行うものとする。

実施日については、あらかじめ契約日に甲から指定された日に行うものとし、何らかの事由により、実施日の変更が必要となった場合には、速やかに報告し、本来の実施日の前後の曜日に日常点検を行うものとする。

また、正月、お盆等水道の供給量が増加するおそれのある時期の前後の日常点検については、水道の供給に支障の出ないよう監督員と協議の上、実施日を変更することができる。ただし、この時期の実施日の変更は、水道の供給に支障が出ることを防ぐために実施日を変更するものであり、乙の長期休業日等の理由での点検日の変更はできない。

#### (2) 定期点検

各施設の定期点検の実施日は、施設毎に1年間に1回とし、原則、5月（雪融後）に行うものとする。

施設毎の実施日については、5月の保守点検予定表にて報告するものとする。なお、何らかの事由により、実施月の変更が必要となった場合には、速やかに報告することとする。

### (保守点検の内容)

保守点検の業務内容については、標準仕様書に記載されていることのほか、以下のとおりとする。

#### (1) 日常点検

1) 基本的な日常点検の項目及び時間の目安は、資料1「保守点検業務人数算出根拠」を参考とする。

2) 各施設毎に指定された日常点検記録簿に必要事項を記入し、保管しておくものとする。なお、提出用として整理したものは、毎月末日から7日以内に提出することとする。ただし、最終提出日は、年度末日とする。

3) 次亜塩素酸ナトリウム注入設備、凝集剤注入設備及び苛性ソーダ注入設備等のある設備については薬液等のタンク残量確認とあわせて薬液等のタンクへの補充作業も含む。また、薬液等の残数、使用期限にも注意を払い、薬品等の補充作業が滞ることのないよう随時報告するものとする。

3) その他各施設毎独自の点検項目、注意点等がある場合は、委託契約後に配布される各施設毎の点検マニュアルに沿って点検を行う。

4) 原則、作業写真の添付は必要としない。ただし、異常等確認された場合、その状況が確認できる写真を撮影し、点検記録簿とは別の報告書類に添付するものとする。

5) その他の事例が発生した場合は、協議のうえ対応する。

#### (2) 定期点検

1) 基本的な定期点検の項目及び時間の目安は、資料1「保守点検業務人数算出根拠」を参考とする。

2) 定期点検に係る各施設の点検記録簿の様式については任意とし、点検作業中の写真の添付を必要とする。なお、提出用として整理したものは、定期点検を行った月の末日から7日以内に提出することとする。

3) その他の事例が発生した場合は、協議のうえ対応する。

### (提出書類)

保守点検業務に係る提出物は以下のとおりとする。

#### (1) 毎月初めに提出するもの

・保守点検予定表（定期点検用）

#### (2) 毎月末日から7日以内に提出するもの

・日常点検記録簿

・定期点検記録簿（写真添付必要、様式任意。5月の点検終了後）


#### (3) 随時提出するもの

・事故・故障等報告書（写真添付必要。事案発生時随時提出）

・設定値変更報告書（様式任意、事案発生時随時提出）

図1

上川地区水道施設維持管理委託  
保守点検業務 施設箇所図  
(日常点検各施設毎の回数、定期点検年1回)

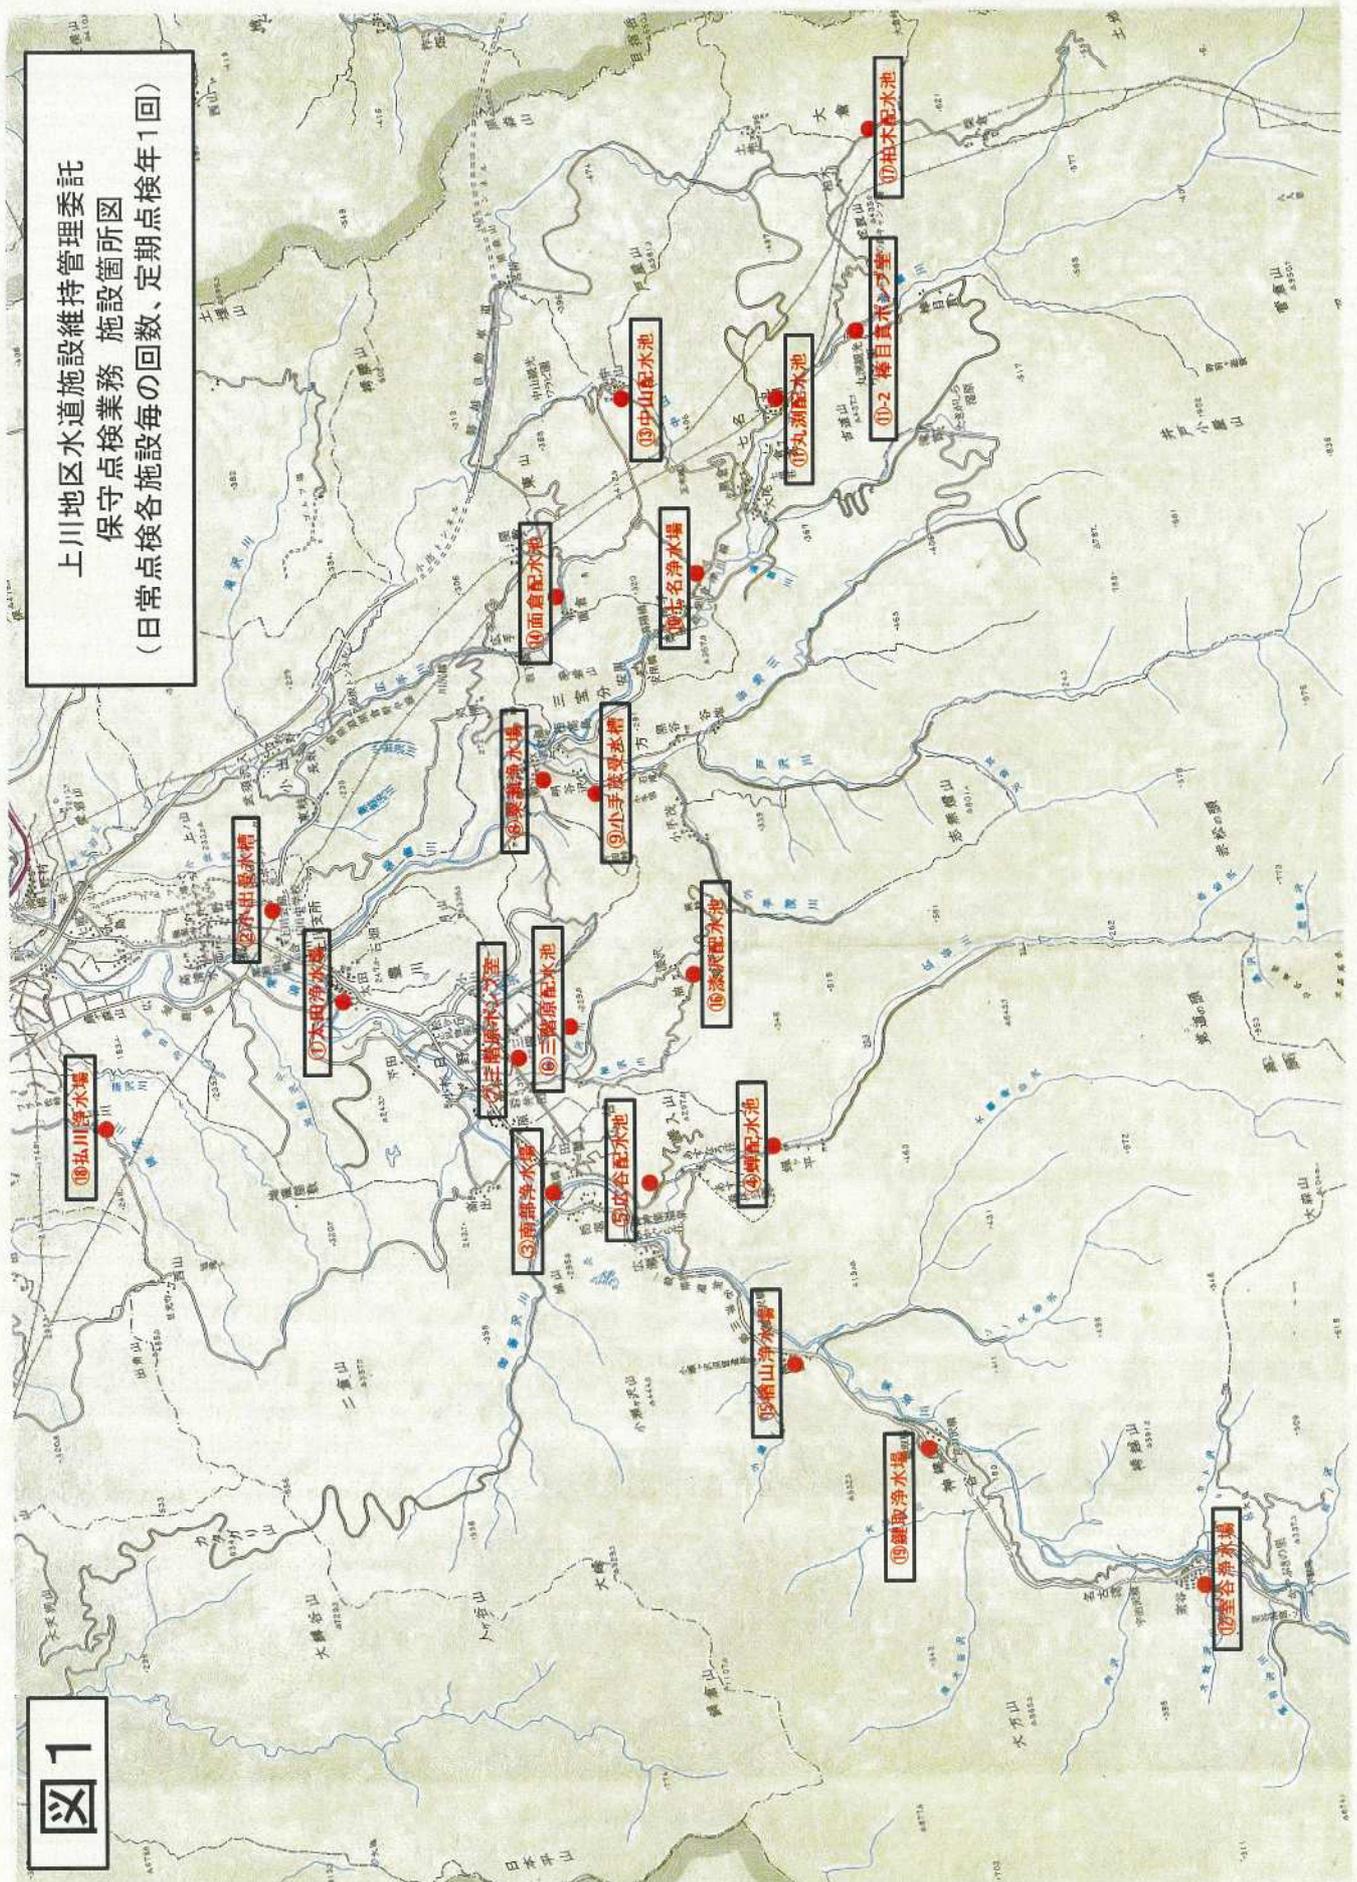

⑩弘川浄水場

②水田浄水場

①大田浄水場

③三股浄水場

④三股原配水池

⑤成谷配水池

⑥堀配水池

⑦楡山浄水場

⑧雄取浄水場

⑭登合浄水場

⑩面倉配水池

⑨赤名浄水場

⑧栗津浄水場

⑥添沢配水池

⑨小手渡浄水場

⑨中山配水池

⑩丸瀬配水池

⑩-2 樽自直ボンプ室

⑪札木配水池

## 別紙 2

### 配水池点検業務について

(配水池点検業務対象施設)

配水池点検業務を行う上川地区の水道施設等は、表1のとおりとする。

表 1

《中央簡易水道》	《室谷簡易水道》
・中央配水池	・室谷配水池
・小出受水槽	《中山小規模水道》
・小出配水池	・中山配水池
《南部簡易水道》	《面倉水道》
・南部配水池	・面倉配水池
・広谷配水池	《漆沢水道》
・三階原配水池	・漆沢配水池
・三階原ポンプ室	《楢山水道》
・蟬配水池	・楢山配水池
《栗瀬簡易水道》	《柏木水道》
・栗瀬配水池	・柏木配水池
・小手茂受水槽	《弘川水道》
・小手茂配水池	・弘川配水池
《七名簡易水道》	《鍵取水道》
・丸瀨配水池	・鍵取配水池
・棒目貫ポンプ室	

※水道施設等の位置は、図1のとおり。

(配水池点検業務の実施日)

配水池点検業務の実施日については、年2回とし、受託者の判断において4月と10月を目安に行うものとする。原則、1回の定義を1日とし、対象施設全施設を点検するものとする。

(配水池点検業務の内容)

配水池点検業務の業務内容は、標準仕様書も定めることのほか、以下のとおりとする。

- (1) 保守点検業務及び維持管理業務で対象となっている施設等も含め、特に道路から離れた施設までの経路の確認を行う。なお、異常等あれば、その状況がわかるよう写

真を撮影し、配水池点検業務記録簿に添付するものとする。

- (2) 対象施設の水槽の蓋等の開閉状況を確認する。鍵の状況も含め、腐食状況も確認し、取替の必要の有無等を配水池点検業務記録簿により報告する。
- (3) 対象施設の水槽の中を確認し、目視による濁度、色度、堆積物の有無を確認し、配水池点検業務記録簿により報告する。
- (4) その他、施設周辺等の状況を確認し、異常等があるようであれば、配水池点検業務記録簿により報告する。
- (5) 配水池点検業務記録簿の様式は任意とし、1回の作業終了後7日以内に提出するものとする。


(提出書類)

配水池業務に係る提出物は以下のとおりとする。

- (1) 作業前に提出するもの
  - ・提出物なし（口頭による作業日の報告は必要）
- (2) 作業後7日以内に提出するもの
  - ・配水池業務記録簿（写真添付必要、様式任意。1回の作業終了後に提出）
- (3) 随時提出するもの
  - ・事故・故障等報告書（写真添付必要、様式任意。事案発生時随時提出）

図1

上川地区水道施設維持管理委託  
配水池点検業務 施設箇所図

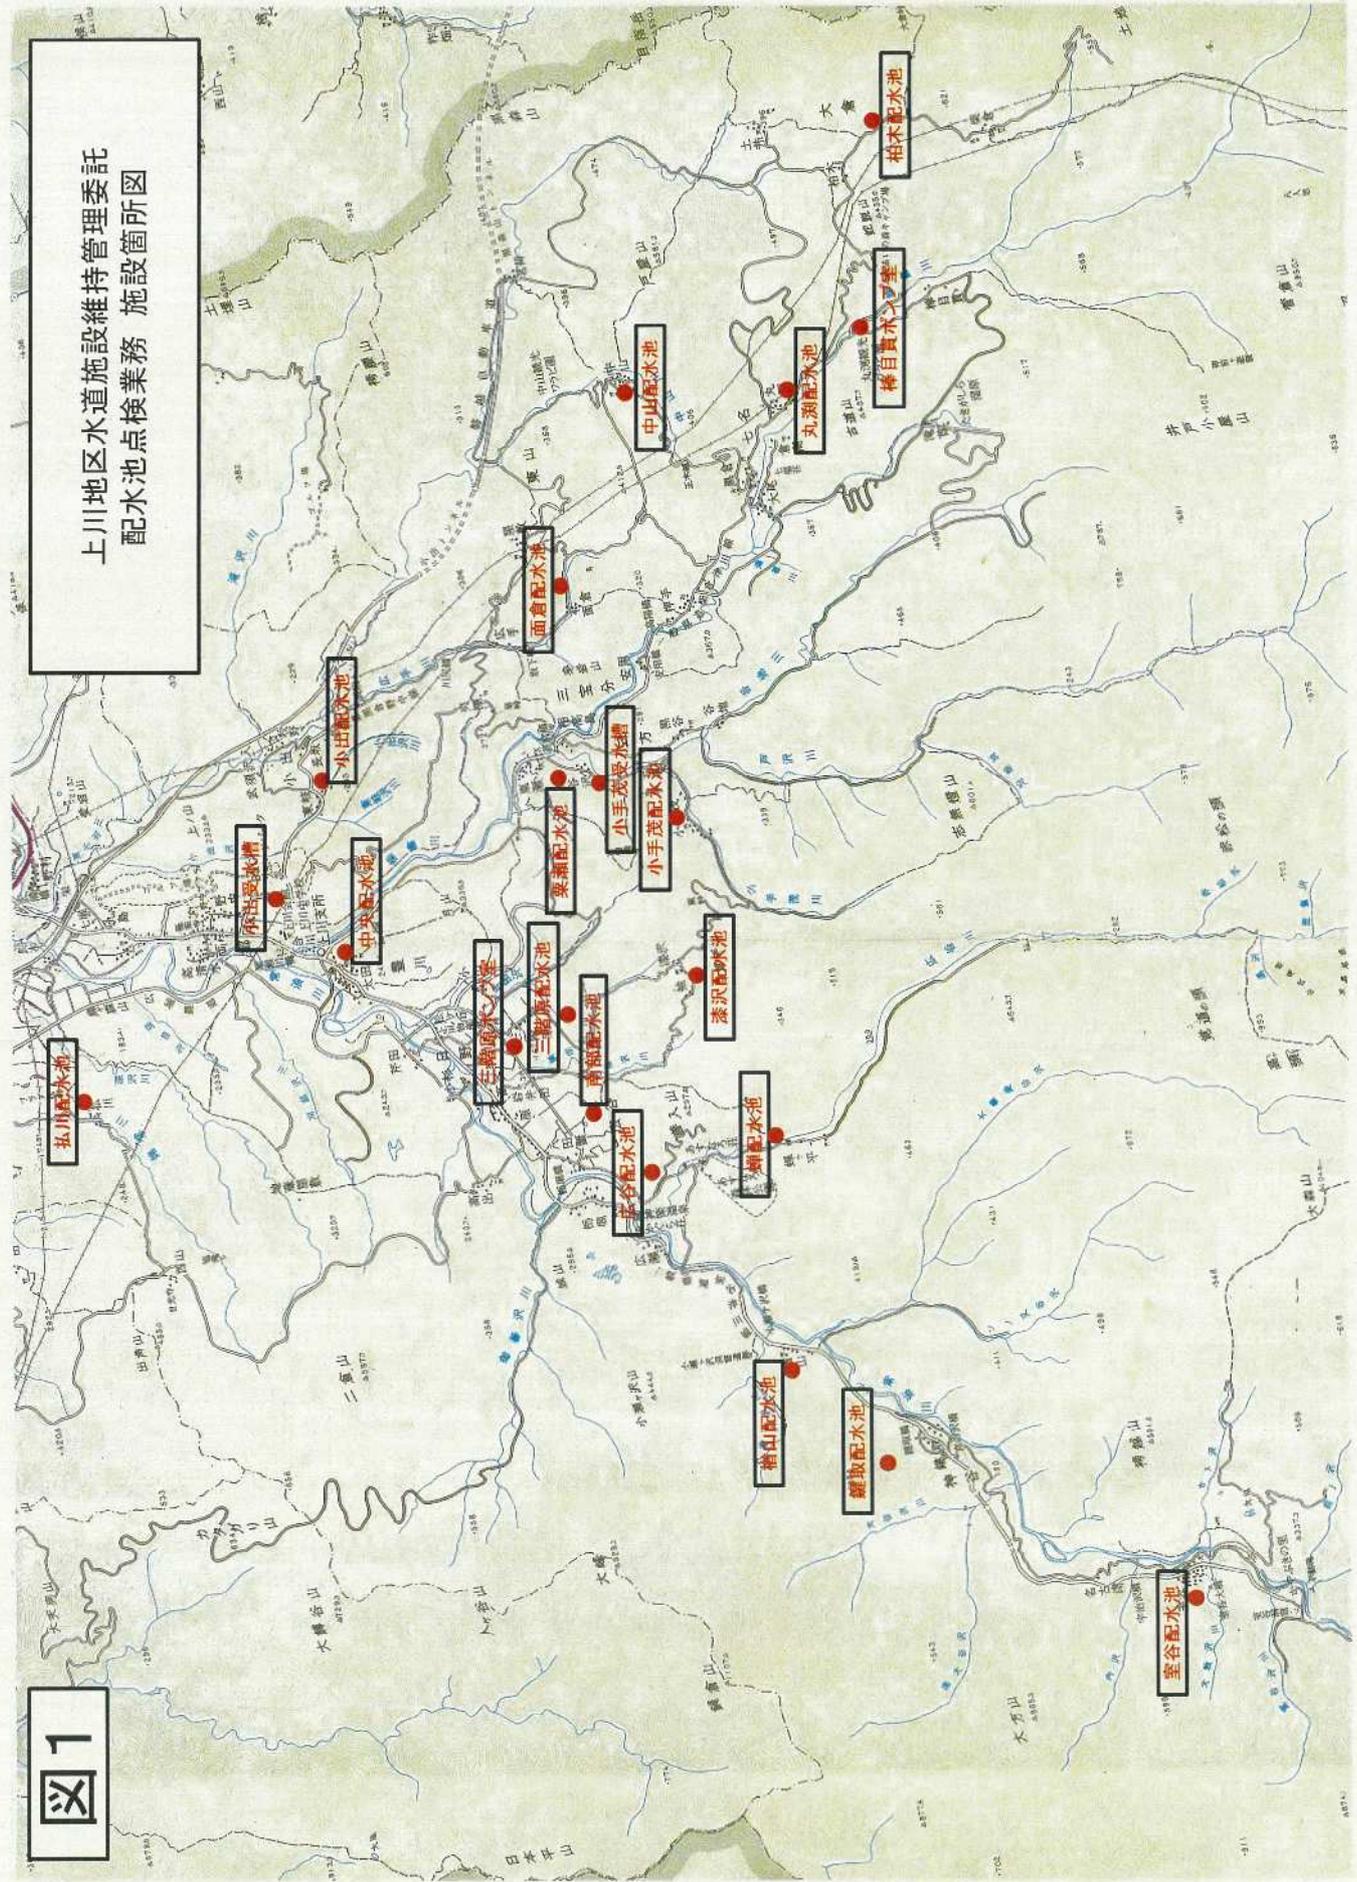

**別紙 3**

**維持管理業務について**

(維持管理業務対象施設)

維持管理業務を行う上川地区の水道施設等は、表 1 のとおりとする。

表 1

取水口清掃・減圧弁点検	草刈除草
取水口清掃	《中央簡易水道》
《室谷簡易水道》	・水源・中央配水池・小出受水槽・浄水場
・室谷水源取水口(ダム)	
《中山小規模水道》	《南部簡易水道》
・中山水源取水口	・水源・浄水場・南部配水池・広谷配水池
《鍵取水道》	池
・鍵取水源取水口	・三階原配水池・蟬配水池
	《栗瀬簡易水道》
減圧弁点検	・浄水場・栗瀬配水池・小手茂配水池
《中央南部簡易水道》	・明谷沢ポンプ場
・牧野減圧弁	《七名簡易水道》
	・浄水場・丸刈配水池・棒目貫ポンプ室
上記他、必要により監督	《室谷簡易水道》
員と協議して行う施設。	・室谷浄水場
	《中山小規模水道》
	・配水池
	《面倉・檜山・柏木・払川・漆沢・鍵取水道》
	・面倉配水池・檜山浄水場・柏木配水池
	・払川配水池・漆沢配水池・鍵取水道
	上記他、必要により監督員と協議して行う施設。

※水道施設等の位置は、図 1 のとおり。

(維持管理業務の実施日)

維持管理業務の実施日については、以下のとおりとする。

#### (1) 取水口清掃・減圧弁点検

対象施設の取水口清掃及び減圧弁点検の実施日は年2回とし、水源取水口の詰まりが発生しやすい梅雨時期（6月頃）と落ち葉の多い時期（11月頃）を目安（減圧弁点検も同様の時期）に実施する。但し、気候・自然状況やその他の事由により詰まりが発生しやすい時期が左右されることから、受託者は適正な実施日を検討し、監督員と協議することにより、目安の時期に限らなくてもよいものとする。なお、取水口清掃については、清掃時に濁度水等の発生が考えられることから、実施日の前日までに報告することとする。

#### (2) 草刈除草

対象施設の草刈除草の実施日は年1回とし、植物の成長が著しい梅雨時期後を目安とする。ただし、各施設の周辺及び経路等の状況（日当り、植物の種類等）により成長が異なるため、実施日の判断は受託者に任せるものとし、年1回に収まるよう適正な時期に実施されれば、目安の時期に限らなくてもよいものとする。

#### (3) 除雪（屋根雪下ろし）

対象施設の除雪の実施日は、設計書内の「維持管理費内訳」の除雪の回数（以下「指定された回数」という。）に収まるよう受託者で積雪状況を確認し、受託者の判断による適正な時期に実施するものとする。ただし、その年の降雪量の状況により、除雪回数の増減が必要となった場合、その都度報告し、協議により対応を決めるものとする。

#### (4) その他の業務

標準仕様書にある維持管理業務の「その他の業務」については、必要に応じてその都度、対応・対処するものであり、実施日の特定はしない。

### (維持管理業務の内容)

維持管理業務の業務内容は、標準仕様書も定めることのほか、以下のとおりとする。

#### (1) 取水口清掃・減圧弁点検

- 1) 取水口清掃の場合、常に気候・自然状況に気を配り、取水口清掃の適正な実施日を判断し、実施日前日までに実施日の報告をする。
- 2) 取水口清掃の場合、濁度水の混入を極力さけるため、その対策を講じるものとする。
- 3) 取水口清掃及び減圧弁点検ともに、作業員の人数は、原則2名とする。ただし、何らかの事由により人数の増減の必要が発生した場合には、その都度協議し、対応するものとする。
- 4) 取水口清掃の場合、必要に応じて、取水口のみでの清掃だけでなく、取水口周辺の雑木・雑草・水草処理等を行い、取水口の管理をしやすい状態に保つことも含む。
- 5) 取水口清掃及び減圧弁点検ともに、維持管理業務記録簿の様式は任意とし、作

業終了後提出するものとする。また写真については、作業前、作業中、作業後の写真を添付することとする。なお、原則、作業員2名であるため、作業中の写真は、1名撮影者とし、作業員1名が映っているものとする。

(2) 草刈除草

- 1) 常に対象施設周辺及び経路等の植物の成長に気を配り、年1回に収まるよう草刈除草の適正な実施日を判断する。
- 2) 草刈除草時に電気・電話線その他関係設備の破損を防ぐため、また、隣接土地との境界を把握するため、植物が成長する前に対象施設周辺及び経路等の確認を十分に行うものとする。
- 3) 原則、集草は行わない。ただし、施設周辺にある仕切弁、排泥弁その他関係設備が隠れないよう配慮する。また、除草した草等が道路等に散在したり、隣接した土地に混入したりしないよう配慮する。
- 4) 維持管理業務記録簿の様式は任意とし、作業終了後提出するものとする。また、写真については、作業前、作業中、作業後の写真を添付することとする。

(3) その他の業務

その他の業務については、標準仕様書のとおりとし、疑義等ある場合は、その都度確認、協議し対応するものとする。

(提出書類)

維持管理業務に係る提出物は以下のとおりとする。

- (1) 作業前に提出するもの
  - ・提出物なし（口頭による作業日の報告は必要）
- (2) 作業後7日以内に提出するもの
  - ・維持管理業務記録簿（写真添付必要、様式任意。施設毎に提出）
- (3) 随時提出するもの
  - ・事故・故障等報告書（写真添付必要、様式任意。事案発生時随時提出）



## 別紙4

### 水質毎日検査項目監視業務について

(水質毎日検査項目監視業務対象箇所)

水質毎日検査項目監視業務を行う上川地区の検査箇所は、表1のとおりとするほか、以下のとおりとする。

(1) 当該業務を行う検査箇所は、表1の定義を満たし、かつ、当該業務を滞りなく履行できる箇所とし、その選定を乙が行うものとする。

なお、当該業務を滞りなく履行できる箇所とは、水道を供給している箇所のことであり、通常の水道の利用がなされている水道利用者の宅地等の水道供給設備が望ましい。

(2) 乙は、選定した検査箇所を業務開始前に甲に報告するものとする。

また、検査箇所は、その業務の性質から当該業務委託期間中、同一の箇所で検査を行うことが望ましいことから、原則、業務開始時に報告する検査箇所の当該業務委託期間中の変更は認めない。ただし、やむを得ない事象が発生したと認められる場合には、監督員と協議して検査箇所を変更することができる。

(3) 検査箇所の選定には、その業務の性質を理解し、なるべく水道供給範囲内の末端にある箇所を選定するよう努力する。ただし、「過去の検査実績のある箇所」等の理由がある場合はその限りでない。

表1

- |                           |
|---------------------------|
| ●中央簡易水道の水道供給範囲内に1箇所       |
| ●南部簡易水道の水道供給範囲内に1箇所       |
| ●栗瀬簡易水道の水道供給範囲内に1箇所       |
| ●七名簡易水道の水道供給範囲内に1箇所       |
| ●室谷簡易水道の水道供給範囲内に1箇所       |
| ●中山水道の水道供給範囲内に1箇所         |
| ●面倉水道の水道供給範囲内に1箇所         |
| ●漆沢水道の水道供給範囲内に1箇所         |
| ●檜山水道の水道供給範囲内に1箇所         |
| ●払川水道の水道供給範囲内に1箇所         |
| ●鍵取水道の水道供給範囲内に1箇所         |
| ●その他必要に応じ、監督員と協議の上追加された箇所 |

#### (水質毎日検査項目監視業務の実施日)

水質毎日検査項目監視業務の実施日については、当該業務委託期間中毎日とする。ただし、やむを得ない事象が発生したと認められる場合には、監督員と協議して休止期間を設ける等変更することができる。

なお、「やむを得ない事象」とは、標準仕様書の緊急時対応業務に該当するような案件により、給水の不能等、検査ができない状態が発生した状況のことであり、乙もしくは水質毎日検査項目監視業務の検査を行う者（以下、「検査員」という。）の都合によるものは該当しない。

#### (水質毎日検査項目監視業務の検査員)

水質毎日検査項目監視業務の検査員は、その性質上、当該業務委託期間中、同一箇所毎日行わなければならないため、乙はその点検業務の検査員として検査箇所の通常の利用者（居住者または施設管理者等）に委託できるものとする。

#### (水質毎日検査項目監視業務の内容)

水質毎日検査項目監視業務の業務内容は、標準仕様書も定めることのほか、以下のとおりとする。

- (1) 甲が貸付けた残留塩素測定器を使用し、水道水の残留塩素濃度を確認し、水質毎日検査項目監視業務報告書（以下「報告書」という。）に記入する。なお、報告書提出日に限らず、残留塩素濃度に異常と思われる変化があった場合は、その都度、監督員に口頭報告し、指示を求めることとする。
- (2) 水道水を目視し、色度、濁度を確認し報告書に記入する。なお、報告書提出日に限らず、色度、濁度に異常と思われる変化があった場合は、その都度、監督員に口頭報告し、指示を求めることとする。
- (3) 報告書の様式は甲から示されたものを使用するものとし、1ヶ月の検査終了後7日以内に提出するものとする。

#### (提出書類)

水質毎日検査項目監視業務に係る提出物は以下のとおりとする。

- (1) 作業前に提出するもの
  - ・水質毎日検査項目監視箇所及び検査員報告書（様式任意。）
- (2) 1ヶ月の検査後7日以内に提出するもの
  - ・水質毎日検査項目監視業務報告書（甲の指定する様式。）
- (3) 随時提出するもの
  - ・なし（水質の変化があれば、随時、監督員に口頭報告）

## 緊急時対応業務について

### (緊急時対応業務対象施設)

緊急時対応業務を行う上川地区の水道施設等は、上川地区水道施設維持管理委託特記仕様書「(対象施設)」の(1)、(2)、(3)の水道施設等及び必要に応じてその付随施設とする。

### (緊急時対応業務の内容)

緊急時対応業務の内容は、別表1に定める。

### (緊急時対応業務の役務に対する出動料の算出)

緊急時対応業務の役務に対する出動料(以下「出動料」という。)の算出は、以下のとおりとする。

#### (1) 緊急時対応業務の出動料の基準単価

緊急時対応業務の出動料算出の基準となる単価は、原則、国土交通省が決定する建築保全業務労務単価における新潟地区の保全技師補の日割基礎単価(以下「建築保全技師補日割基礎単価」という)を使用するものとする。ただし、建築保全業務労務単価を使用することがそぐわない特殊な作業を要する業務が発生した場合は、監督員と協議のうえ、他の労務単価、もしくは受託業者の見積りによる出動料の算出を行うことを可能とする。

なお、受託者において修繕が可能な故障等が原因で、監督員の指示により、修繕作業も行った場合は、当業務での出動料の算出は行わず、修繕にかかった費用として別に支払うものとする。

緊急対応業務の種類毎の使用する基準単価の詳細は別表2に定める。

#### (2) 緊急時対応業務の出動料の基準単価の割増

- 1) 緊急時対応業務が規程の作業時間を超えて行った場合、出動料算出の基準単価に割増を行うものとする。ただし、建築保全技師補日割基礎単価を使用する業務については、国土交通省が決定した「割増基礎単価」の割合を乗じた値とし、算出された値の単位は円/時間とする。
- 2) 規程の作業時間は「8時30分から17時30分まで」とし、「5時00分から8時30分まで」及び「17時30分から22時00分まで」の時間の作業を「時間外作業」、「22時00分から5時00分まで」の時間の作業を「深夜時間外作業」とする。
- 3) 「時間外作業」の割増の割合は、(1)の基準単価の100分の125とし、「深夜時間外作業」の割増の割合は、(1)の基準単価の100分の150とする。

なお、

- 4) 緊急対応業務の割増の詳細は別表3に定める。

別表1

種 類	内 容
①軽微な初期対応業務	<p>以下の場合を「軽微な初期対応業務」とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●保守点検時に発見した故障等に対する確認作業や監督員への報告等</li> <li>●警報等により上川支所にある監視システムの確認及び施設等現地に向かい確認を行う初動のこと。</li> </ul> <p>上述の2点ともに共通してボタン操作等簡易な方法で復旧または現場待機を必要としない経過観察が必要と判断された場合も「軽微な初期対応業務」に含む。</p>
②現場待機を必要とする緊急時対応業務	<p>①により確認した警報・故障等の状態により、現場待機及び現場操作、修繕立会等が必要となる作業が必要と判断された場合「現場待機を必要とする緊急時対応業務」とする。また、①の業務から連続して業務にあたる場合の作業開始時間は、①の開始時間とする。</p> <p>なお、当該業務委託内の作業における受託者の不備による警報・故障等においては、「現場待機を必要とする初動」の対象であっても緊急時対応業務の出動料として請求できない。</p>
③当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務	<p>①により確認した警報・故障等の状態により、早急な修繕が必要と判断された場合で、当該業務委託受託者で修繕可能な故障等と判断された場合に対する業務を「当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務」とし、故障部分の修繕完了までの業務をさす。</p> <p>修繕が必要と判断された場合は、監督員に確認することとし、監督員の指示のもと行うこととし、その業務に対する対価は、当該業務における緊急時対応業務の出動料ではなく、別に修繕料として支払う。</p> <p>なお、当該業務委託内の作業における受託者の不備による警報・故障等及び施設内機器の消耗品部分の交換のみの修繕においては、「当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務」の対象であっても修繕料として請求できない。</p>
④飲料水の給水作業（給水車貸与）業務	<p>当該業務委託の対象施設等の不能により、給水車での飲料水の運搬作業（以下「給水作業」という）が必要となった場合、給水車の出庫・運転・入庫及び給水が必要な施設の給水準備・片付けまでの作業を「飲料水の給水作業業務」とする。</p> <p>また安全確認・事故防止も含め、当該作業では、原則2人での作業を行うものとする。</p>
⑤その他緊急時対応業務	<p>当表①から④までの緊急時対応業務に当たらない業務を差し、その対応については、監督員と密に連絡を取り合い、監督員の指示のもと対応するものとする。</p>

別表2

種 類	基準単価	
	単位	基準単価の算出法
① 軽微な初期対応業務	—	(出動料の算出なし)
② 現場待機を必要とする緊急時対応業務	時間	「建築保全技師補日割基礎単価」÷8時間＝「②の基準単価」
③ 当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務	—	受託業者の見積りにより支払うものとし、当該委託とは別に支払う。
④ 飲料水の給水作業(給水車貸与)業務	日	「建築保全技師補日割基礎単価」÷1日＝「④の基準単価」
⑤ その他緊急時対応業務	(1) 時間	《建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの》 ② と同じ
	(2) 日	《建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの》 ③ と同じ
	(3) —	《建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合》 監督員の指示のもと、他の労務単価もしくは受託業者の見積りにより基準単価もしくは金額を算出する。

※ 1円未満の金額が発生する場合は、1円未満の端数を切捨てることとする。

別表3

種 類	時間外作業及び深夜時間外作業の割増		
	時間外 の種類	割増単価の算出法	
① 軽微な初期対応業務	時間外	(出動料の算出なし)	
	深夜	(出動料の算出なし)	
②現場待機を必要とする緊急時対応業務	時間外	「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.25 ＝「②の時間外割増単価」	
	深夜	「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.50 ＝「②の深夜時間外割増単価」	
③当該業務委託の受託者で修繕可能な故障等を伴う緊急時対応業務	時間外	(修繕料となるので割増の算出法無し)	
	深夜	(修繕料となるので割増の算出法無し)	
④飲料水の給水作業(給水車貸与)業務	時間外	「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.25 ＝「④の時間外割増単価」	
	深夜	「建築保全技師補日割基礎単価」×「割増基礎単価」×1.50 ＝「④の深夜時間外割増単価」	
④ その他緊急時対応業務	(1)	時間外	《建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの》 ②、④と同じ
		深夜	《建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で時間計算が適当であるもの》 ②、④と同じ
	(2)	時間外	《建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの》 ②、④と同じ
		深夜	《建築保全技師補日割基礎単価を使用する場合で日割計算が適当であるもの》 ③、④と同じ
	(3)	時間外	《建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合》 「基準単価」×1.25＝「⑤の(3)の時間外割増単価」 ただし、見積りを利用した場合は、労務単価に対してのみ割増を適用する。
		深夜	《建築保全技師補日割基礎単価を使用しない場合》 「基準単価」×1.50＝「⑤の(3)の深夜時間外割増単価」 ただし、見積りを利用した場合は、労務単価に対してのみ割増を適用する。

※「時間外作業」及び「深夜時間外作業」の割増単価の単位は「円/時間」で算出する。

※1円未満の金額が発生する場合は、1円未満の端数を切捨てることとする。